






































## LEGENDA :

	Wypust zasilający 230V
	Wypust zasilający 400V
	Gniazdo wtyczkowe 16A/230V - podwójne
	Gniazdo wtyczkowe IP44 16A/230V - pojedyncze
	Oprawa oświetleniowa ES-SYSTEM 1934000 JUPITER MINI2, IP44
	Oprawa oświetleniowa ESSYSTEM 2375000 CO5 235 AL Specular
	Oprawa oświetleniowa ESSYSTEM 4737201 DNCE226
	Oprawa oświetleniowa ESSYSTEM 4995011 BASE BP.136 EVG, IP44
	Oprawa oświetleniowa ESSYSTEM 4995012 BASE BP.N136 EVG, IP44
	Oprawa oświetleniowa ESSYSTEM 6717041 TR249.DO
	Oprawa oświetleniowa PHILIPS typu TCS260 D/I 2x28 TL5 EVG Dół oprawy montować na h=2,2 m
	Oprawa oświetleniowa ESSYSTEM 7939001 DC226 EVG
	Oprawa oświetleniowa ESSYSTEM 7957001 BERSO 236 EVG Dół oprawy montować na h=2,4 m
	Oprawa kierunkowa PROFILIGHT AT J LED, jednostronna, naścienna, autotest, z modulem AW 2h
	Oprawa doświetlająca Kwadra AREA N AT 1C LED3 (kolor RAL), nasufitowa, autotest, z modulem AW 1h
	Oprawa doświetlająca Kwadra ROAD N AT 1C LED3 (kolor RAL), nasufitowa, autotest, z modulem AW 1h
	Oprawa doświetlająca Kwadra ROAD P AT 1C LED3 (kolor RAL), do sufitu podwieszanego, autotest, z modulem AW 1h
	Oprawa doświetlająca Primos CLASSIC AT 1C LED5 T, naścienna, zewnętrzna z termostatem, autotest, z modulem AW 1h
	Łącznik jednobiegunowy
	Łącznik grupowy
	Łącznik grupowy IP44
	Przycisk monostabilny
	Łącznik schodowy
	Łącznik krzyżowy
	Tablica elektryczna IP30, II klasa izolacji
	Istn. tablica licznikowa
	Przeciwpowozowy wyłącznik prądu
	Wewnętrzna linia zasilająca - przewód YDYżo 5x10mm2 ułożony w rurce PVC.
	Dłut ocynkowany FeZn Ø 8mm
	Przewód odprowadzający z drutu FeZn Ø 8mm
	Maszt odgromowy z drutu FeZn Ø 8mm o wys. 0,5 m
	Połączenie skręcane
	Taśma stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm
	Połączenie spawane
	Lokalna szyna uziemiająca
	Zacisk kontrolno pomiarowy




PSZCZÓŁKI, ul.Ogrodowa 10 A  
tel. 58 682 94 38  
kom. 668 807 501  
e-mail : projekty.format@wp.pl

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE LEGENDA			
OBIEKT / ADRES: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OPIEKI SPOŁECZNEJ "CARITAS" KRZYWE KOŁO, działka budowlana 188/1			
INWESTOR: Urząd Gminy w Suchym Dębnie ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb			
SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Mirosław Prociński		3879/Gd/89	
SPRAWDZIŁ: inż. Jerzy Golcz		ZGP-III-630/284/78	
OPRACOWAŁ: inż. Paweł Nowak			
OPRACOWAŁ: inż. Adam Ćwik			
STADIUM: PROJEKT WYKON.	SKALA: -:---	NR RYS.: <b>E1</b>	
BRANŻA: ELEKTRYKA	DATA: 09.2014		

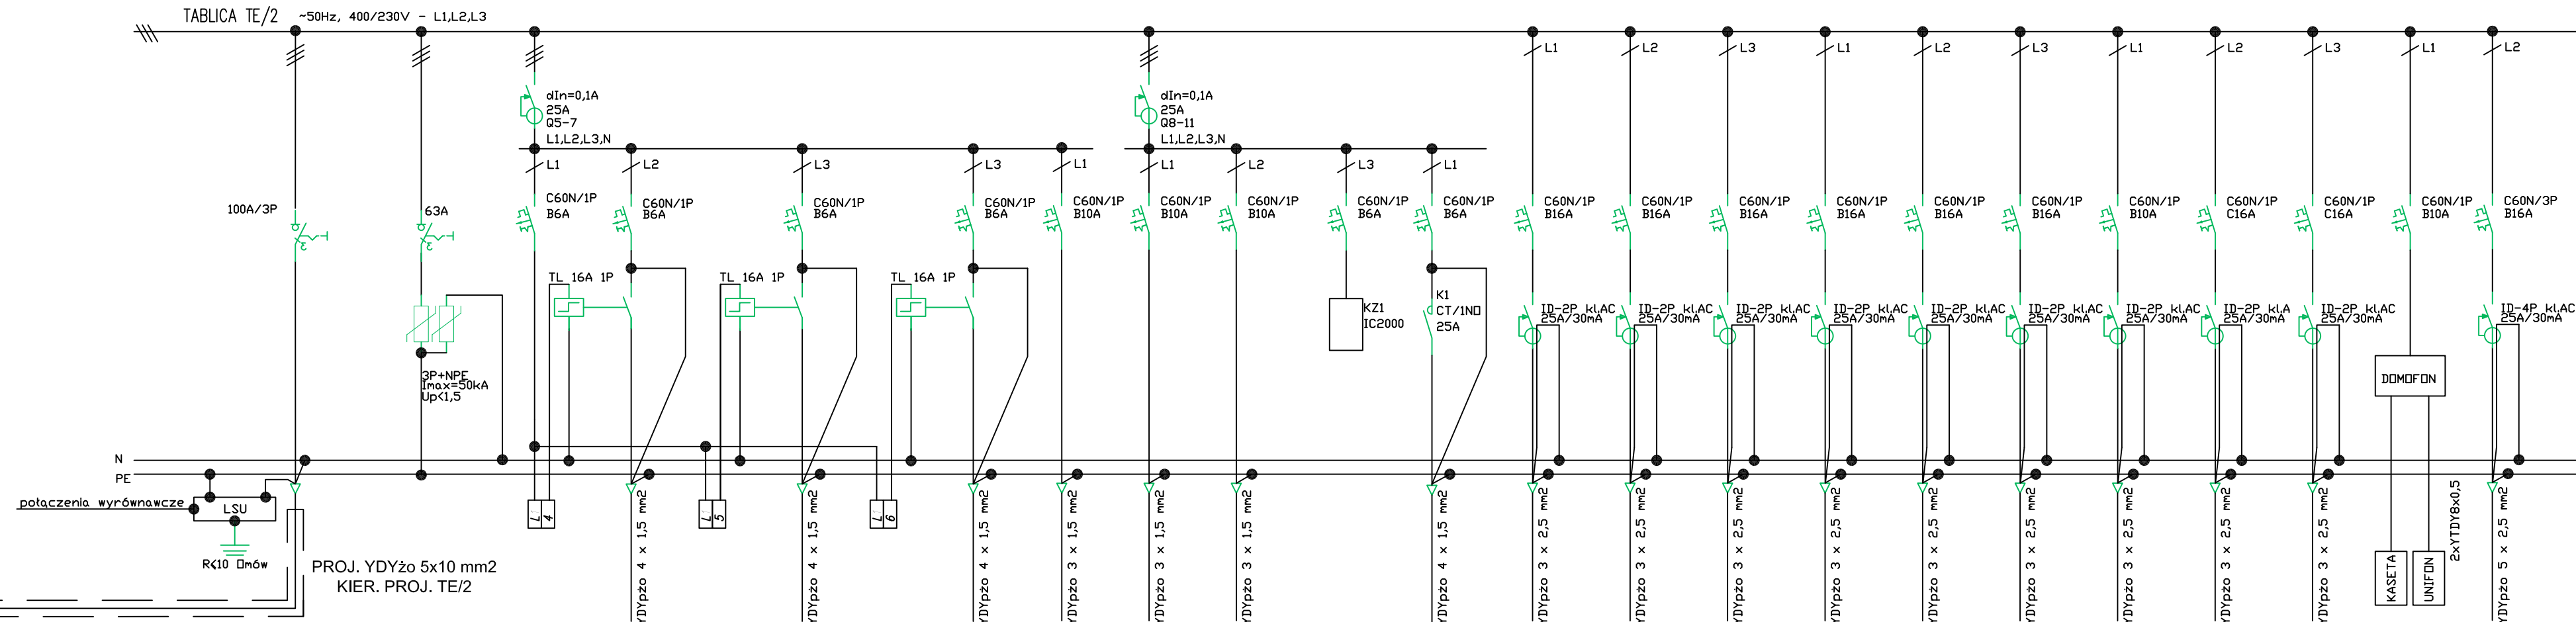

Układ:	TT
<input type="checkbox"/> ochrona dodatkowa od porażeń:	Samoczynne wyłączenie zasilania

z okw. 10

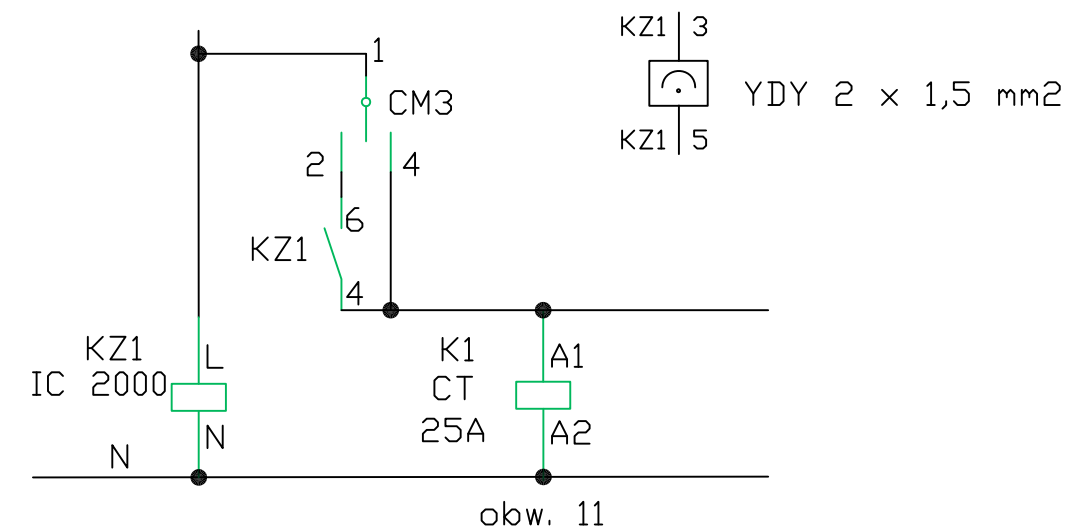


PSZCZÓŁKI, ul.Ogrodowa 10 A  
tel. 58 682 94 38  
kom. 668 807 501  
e-mail : projekty.format@wp.pl

PROJEKT WYKONAWCZY			
SCHEMAT STRUKTURALNY TE/1 i TE/2			
OBIEKT / ADRES: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OPIEKI SPOŁECZNEJ "CARITAS" KRZYWE KOŁO, działka budowlana 188/1			
INWESTOR:	Urząd Gminy w Suchym Dębie ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb		
SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Mirosław Prociński		
SPRAWDZIŁ:	inż. ZGP-III-630/284/78 Jerzy Golcz		
OPRACOWAŁ:	inż. Paweł Nowak		
OPRACOWAŁ:	inż. Adam Ćwik		

STADIUM: PROJEKT WYKON.	SKALA: -:-	NR RYS.:  <b>E2</b>
BRANŻA: ELEKTRYKA	DATA: 09.2014	

PROJEKTOWANA DOBUDOWA

BUDYNEK ISTNIEJĄCY

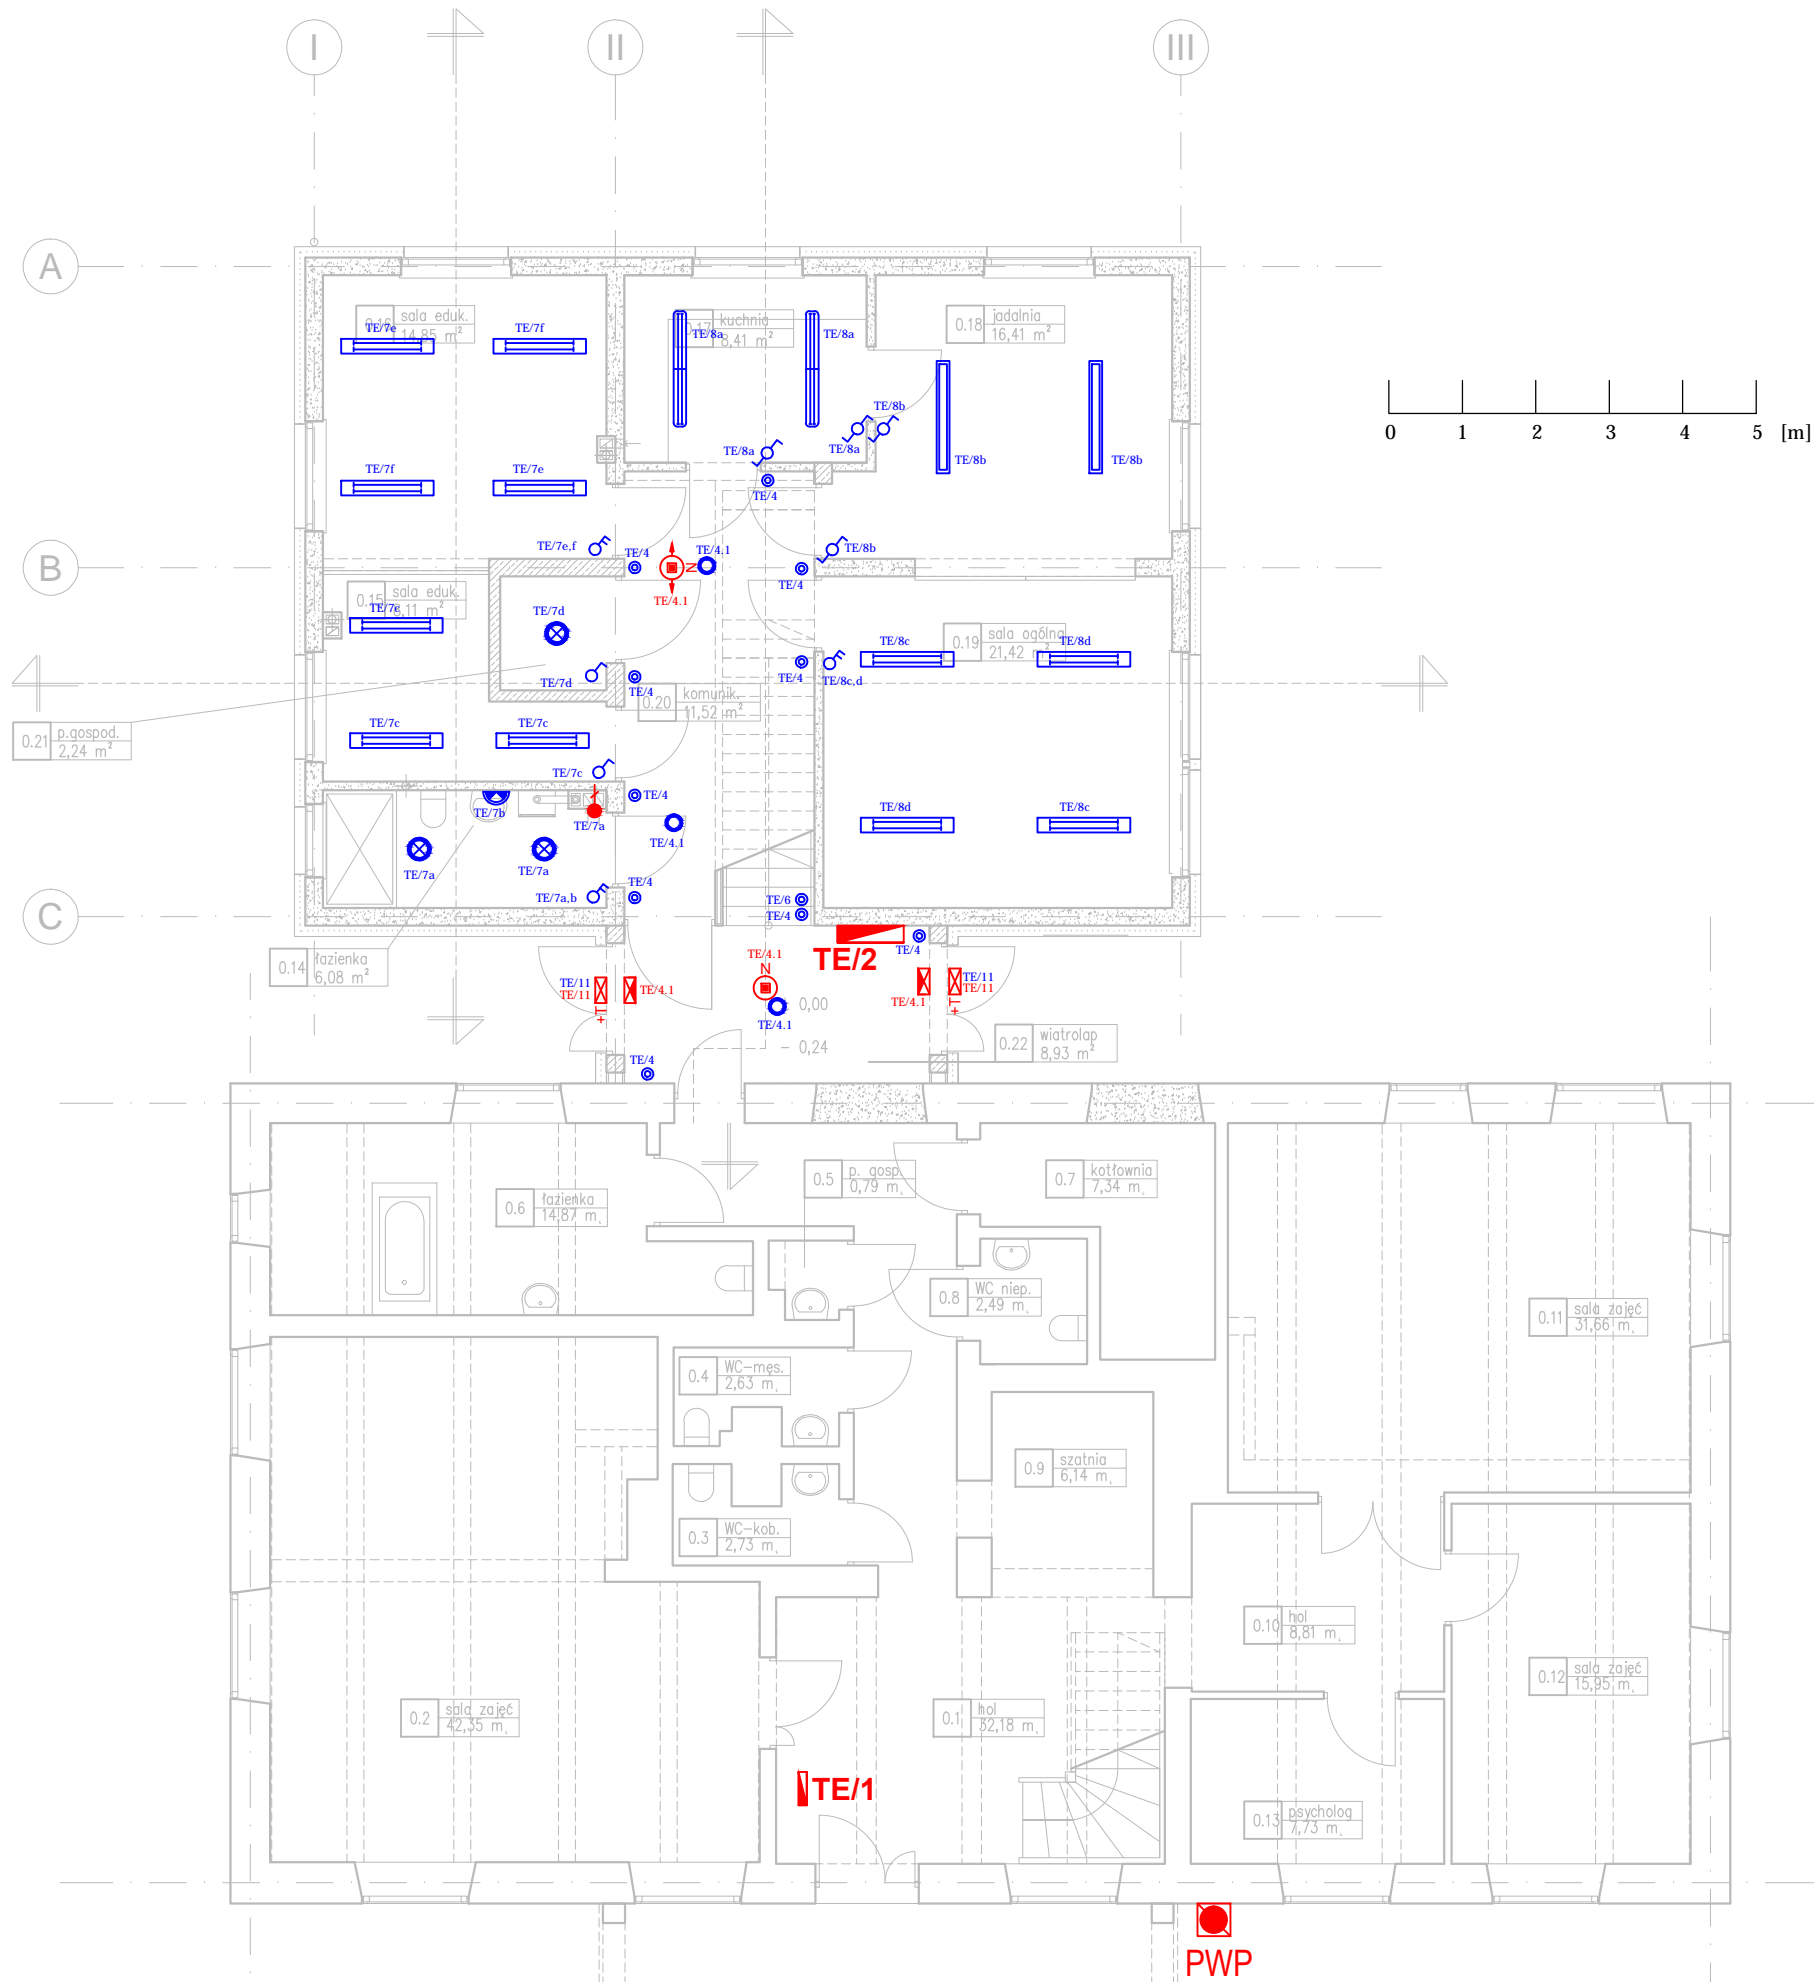

## UWAGI :

1. Do obwodów oświetleniowych stosować przewody kabelkowe typu YDYpżo 3x1,5mm<sup>2</sup>.
2. W łazience wentylator wyciągowy załączany z wyłącznika oświetlenia
3. Rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż.
4. Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi.
5. Zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w pobliżu urządzeń p.poż. np. Hydrantów, ROP oraz punktów pierwszej pomocy należy przewidzieć dodatkowe oświetlenie awaryjne zapewniające natężenie 5 lx na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń.
6. Czujkę zmierzchową zlokalizować na elewacji z północnej strony




PSZCZÓŁKI, ul.Ogrodowa 10 A  
tel. 58 682 94 38  
kom. 668 807 501  
e-mail : projekty.format@wp.pl

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA OŚWIETLENIA RZUT PRZYZIEMIA			
OBIEKT / ADRES: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OPIEKI SPOŁECZNEJ "CARITAS" KRZYWE KOŁO, działka budowlana 188/1			
INWESTOR: Urząd Gminy w Suchym Dębnie ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb			
SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Mirosław Prociński	3879/Gd/89	
SPRAWDZIŁ:	inż. Jerzy Golcz	ZGP-III-630/284/78	
OPRACOWAŁ:	inż. Paweł Nowak		
OPRACOWAŁ:	inż. Adam Ćwik		
STADIUM: PROJEKT WYKON.	SKALA: 1:100	NR RYS.: <b>E3</b>	
BRANŻA: ELEKTRYKA	DATA: 09.2014		

PROJEKTOWANA DOBUDOWA

BUDYNEK ISTNIEJĄCY

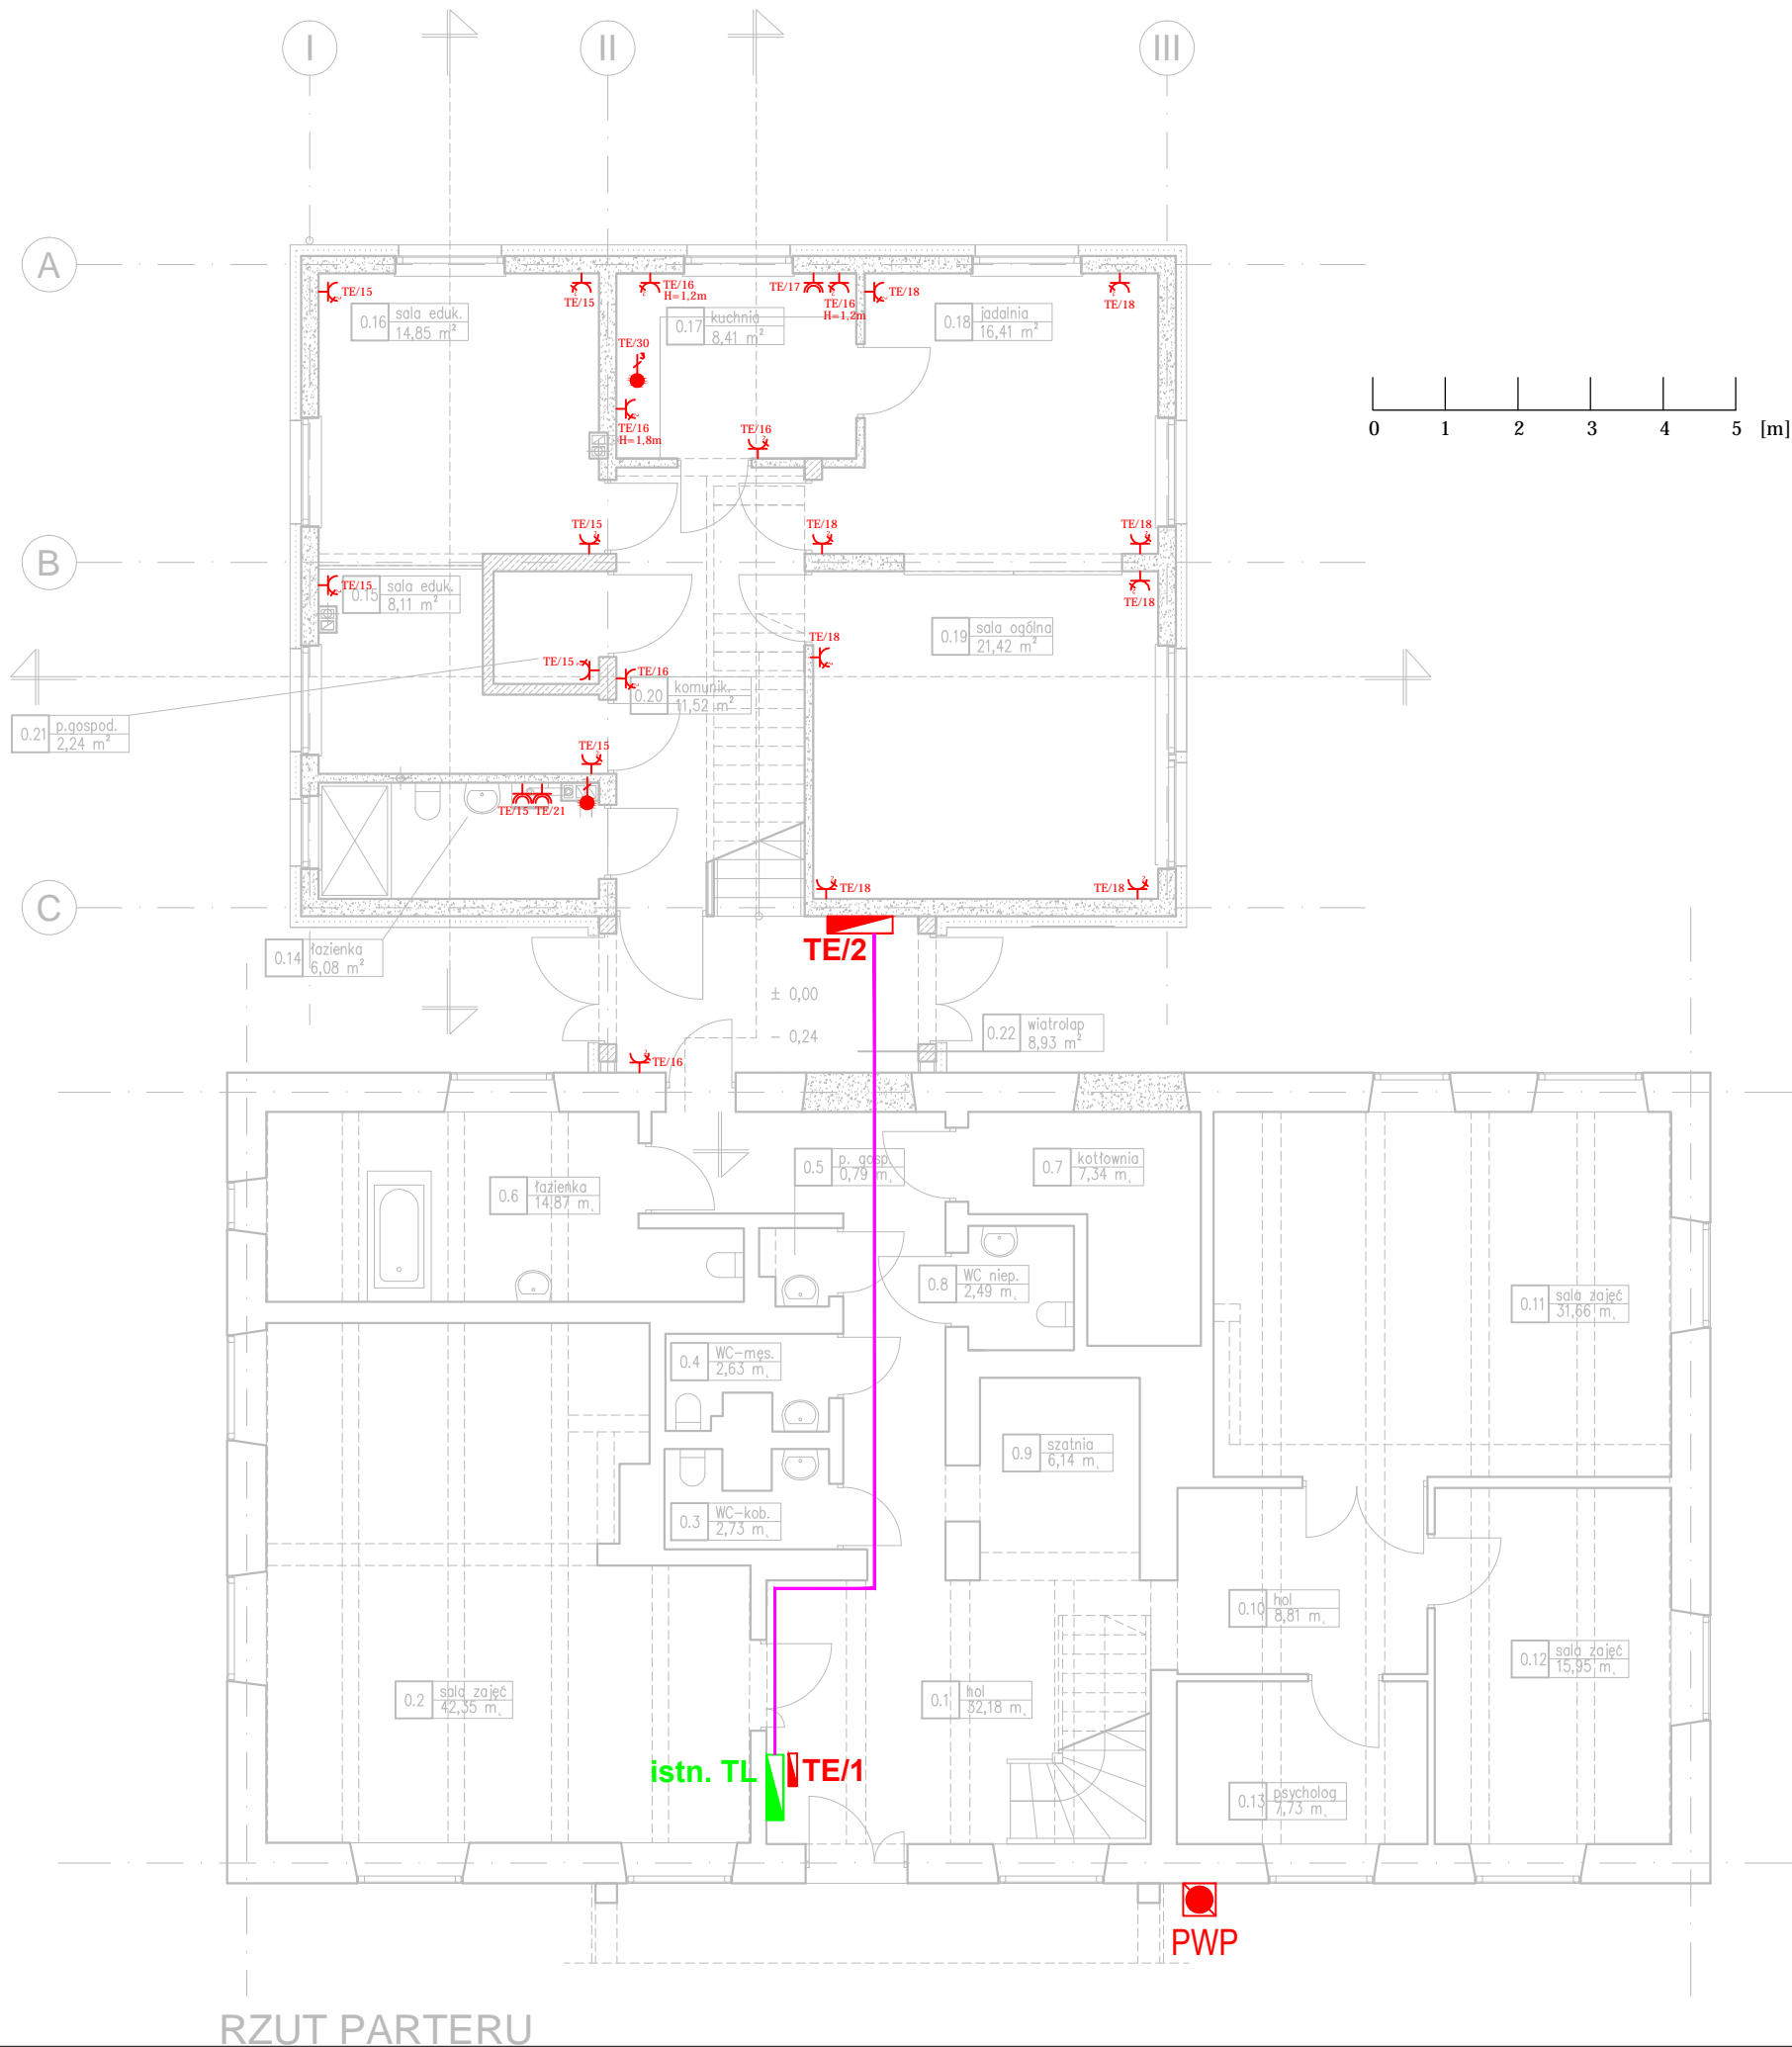

### UWAGI :

1. Do gniazd wtyczkowych 230V stosować przewody kabelkowe typu YDYpżo 3x2,5mm<sup>2</sup>.
2. Gniazda wtyczkowe dla użytku ogólnego montować na wys. 0,3m od posadzki.
3. Lokalizację wszystkich wypustów zasilających urządzenia technologiczne innych branż, tj. wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja należy skoordynować na budowie na etapie wykonania




PSZCZÓŁKI, ul.Ogrodowa 10 A  
tel. 58 682 94 38  
kom. 668 807 501  
e-mail : projekt.format@wp.pl

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA SIŁY RZUT PRZYZIEMIA			
OBIEKT / ADRES: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OPIEKI SPOŁECZNEJ "CARITAS" KRZYWE KOŁO, działka budowlana 188/1			
INWESTOR: Urząd Gminy w Suchym Dębie ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb			
SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Mirosław Prociński	3879/Gd/89		
SPRAWDZIŁ: inż. Jerzy Golcz	ZGP-III-630/284/78		
OPRACOWAŁ: inż. Paweł Nowak			
OPRACOWAŁ: inż. Adam Ćwik			
STADIUM: PROJEKT WYKON.	SKALA: 1:100	NR RYS.: <b>E4</b>	
BRANŻA: ELEKTRYKA	DATA: 09.2014		


PROJEKTOWANA DOBUDOWA

BUDYNEK ISTNIEJĄCY

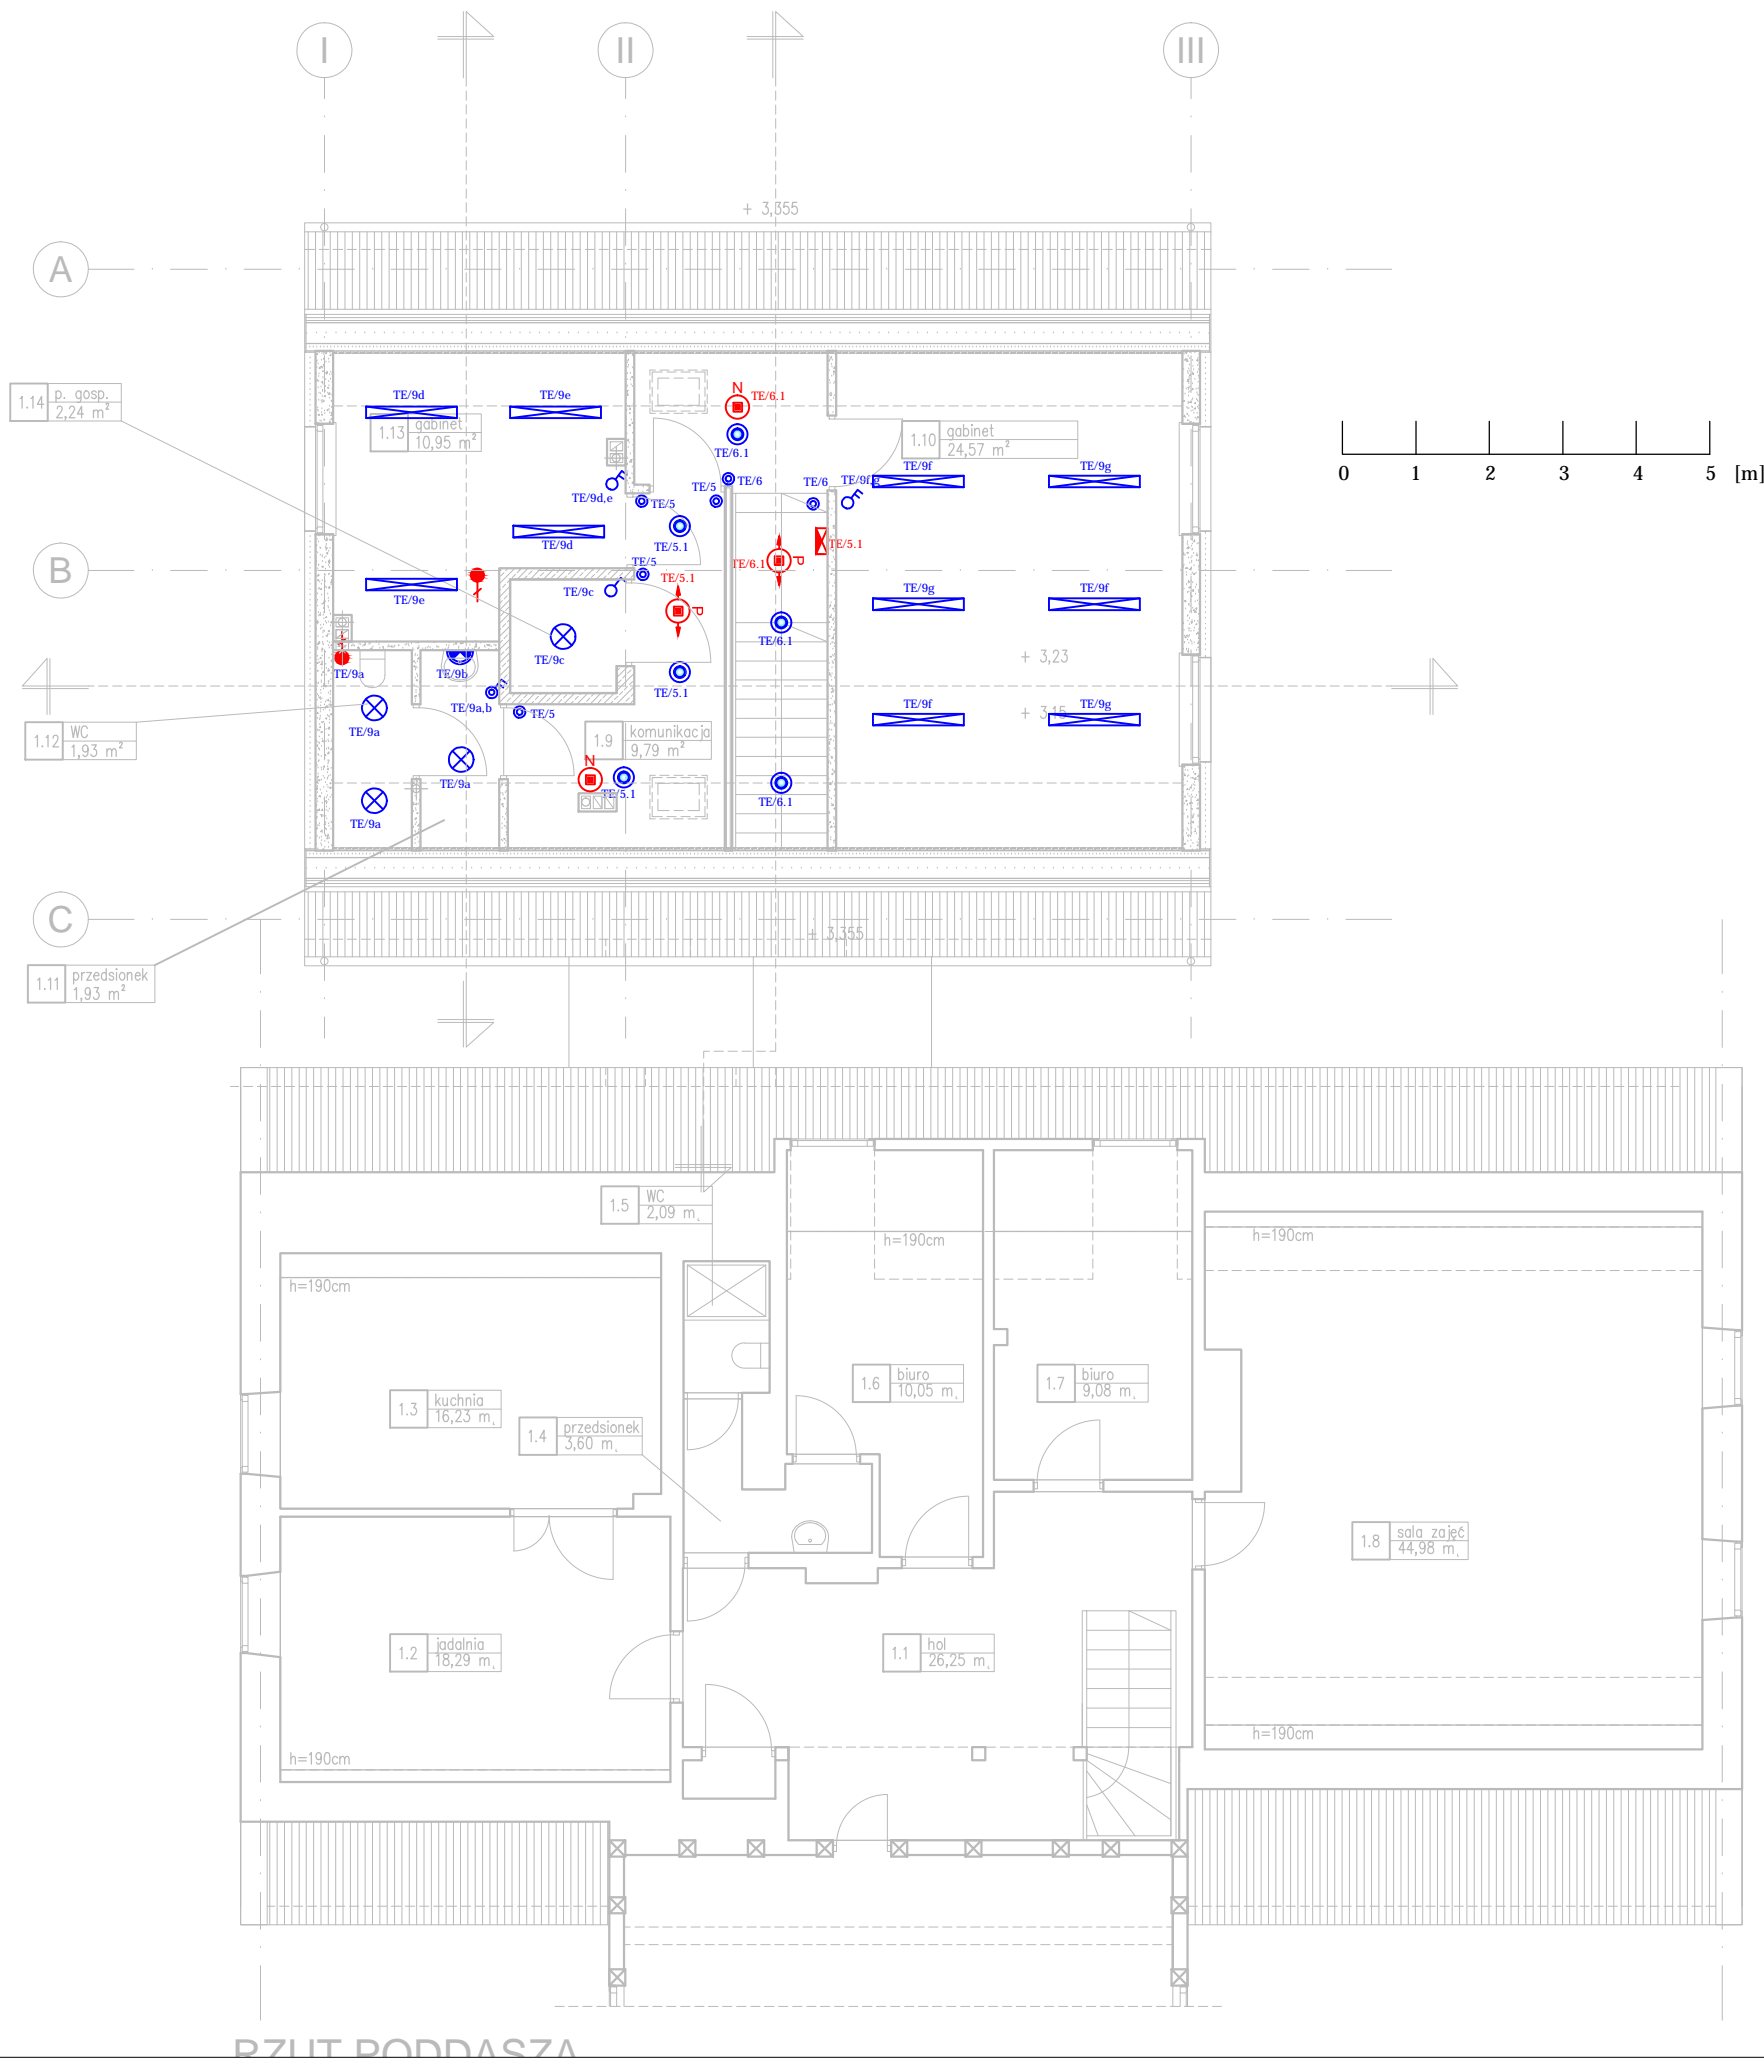

### UWAGI :

1. Do obwodów oświetleniowych stosować przewody kabelkowe typu YDYpżo 3x1,5mm<sup>2</sup>.
2. W łazience wentylator wyciągowy załączany z wyłącznika oświetlenia
3. Rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż.
4. Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi.
5. Zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w pobliżu urządzeń p.poż. np. Hydrantów, ROP oraz punktów pierwszej pomocy należy przewidzieć dodatkowe oświetlenie awaryjne zapewniające natężenie 5 lx na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń.
6. Czujkę zmierzchową zlokalizować na elewacji z północnej strony




PSZCZÓŁKI, ul.Ogrodowa 10 A  
tel. 58 682 94 38  
kom. 668 807 501  
e-mail : projekty.format@wp.pl

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA OŚWIETLENIA RZUT PODDASZA			
OBIEKT / ADRES: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OPIEKI SPOŁECZNEJ "CARITAS" KRZYWE KOŁO, działka budowlana 188/1			
INWESTOR: Urząd Gminy w Suchym Dębie ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb			
SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Mirosław Prociński	3879/Gd/89	
SPRAWDZIŁ:	inż. Jerzy Golcz	ZGP-III-630/284/78	
OPRACOWAŁ:	inż. Paweł Nowak		
OPRACOWAŁ:	inż. Adam Ćwik		
STADIUM: PROJEKT WYKON.	SKALA: 1:100	NR RYS.: <b>E5</b>	
BRANŻA: ELEKTRYKA	DATA: 09.2014		



PROJEKTOWANA DOBUDOWA

BUDYNEK ISTNIEJĄCY

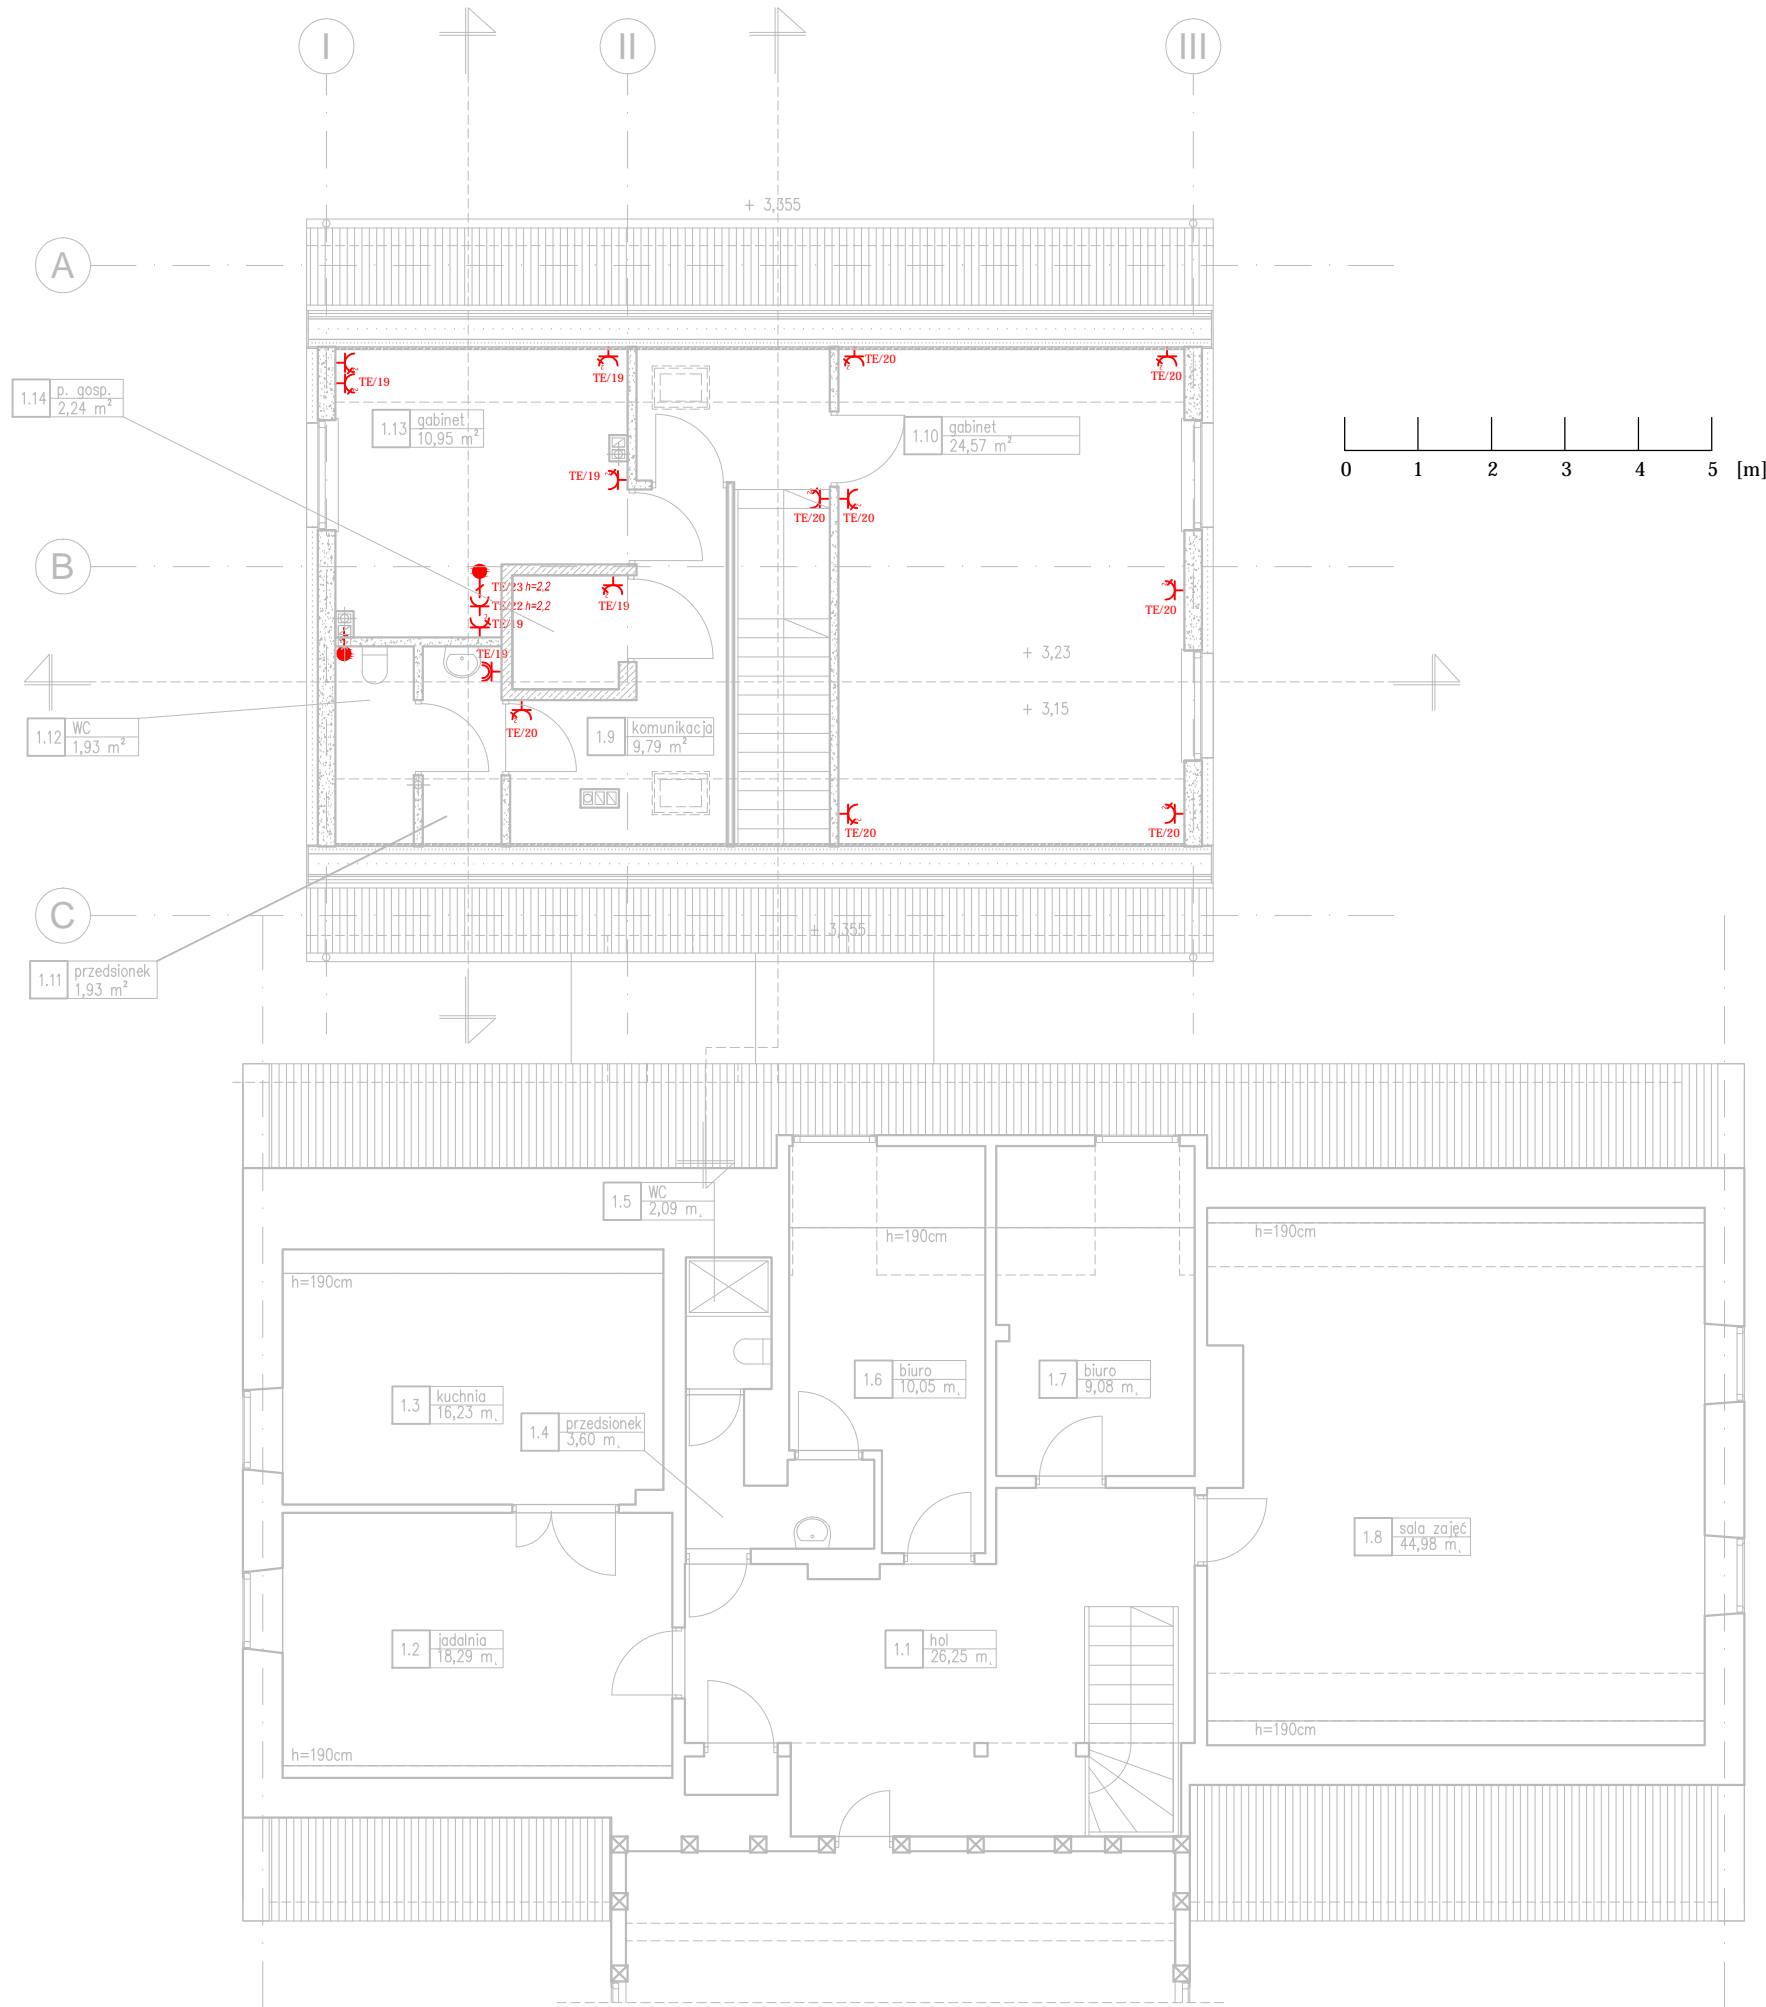

RZUT PODDASZA

### UWAGI :


1. Do gniazd wtyczkowych 230V stosować przewody kabelkowe typu YDYpżo 3x2,5mm<sup>2</sup>.
2. Gniazda wtyczkowe dla użytku ogólnego montować na wys. 0,3m od posadzki.
3. Lokalizację wszystkich wypustów zasilających urządzenia technologiczne innych branż, tj. wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja należy skoordynować na budowie na etapie wykonania




PSZCZÓŁKI, ul.Ogrodowa 10 A  
tel. 58 682 94 38  
kom. 668 807 501  
e-mail : projekty.format@wp.pl

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA SIŁY RZUT PODDASZA			
OBIEKT / ADRES: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OPIEKI SPOŁECZNEJ "CARITAS" KRZYWE KOŁO, działka budowlana 188/1			
INWESTOR: Urząd Gminy w Suchym Dębnie ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb			
SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Mirosław Prociński	3879/Gd/89		
SPRAWDZIŁ: inż. Jerzy Golcz	ZGP-III-630/284/78		
OPRACOWAŁ: inż. Paweł Nowak			
OPRACOWAŁ: inż. Adam Ćwik			

STADIUM: PROJEKT WYKON.	SKALA: 1:100	NR RYS.: <b>E6</b>
BRANŻA: ELEKTRYKA	DATA: 09.2014	

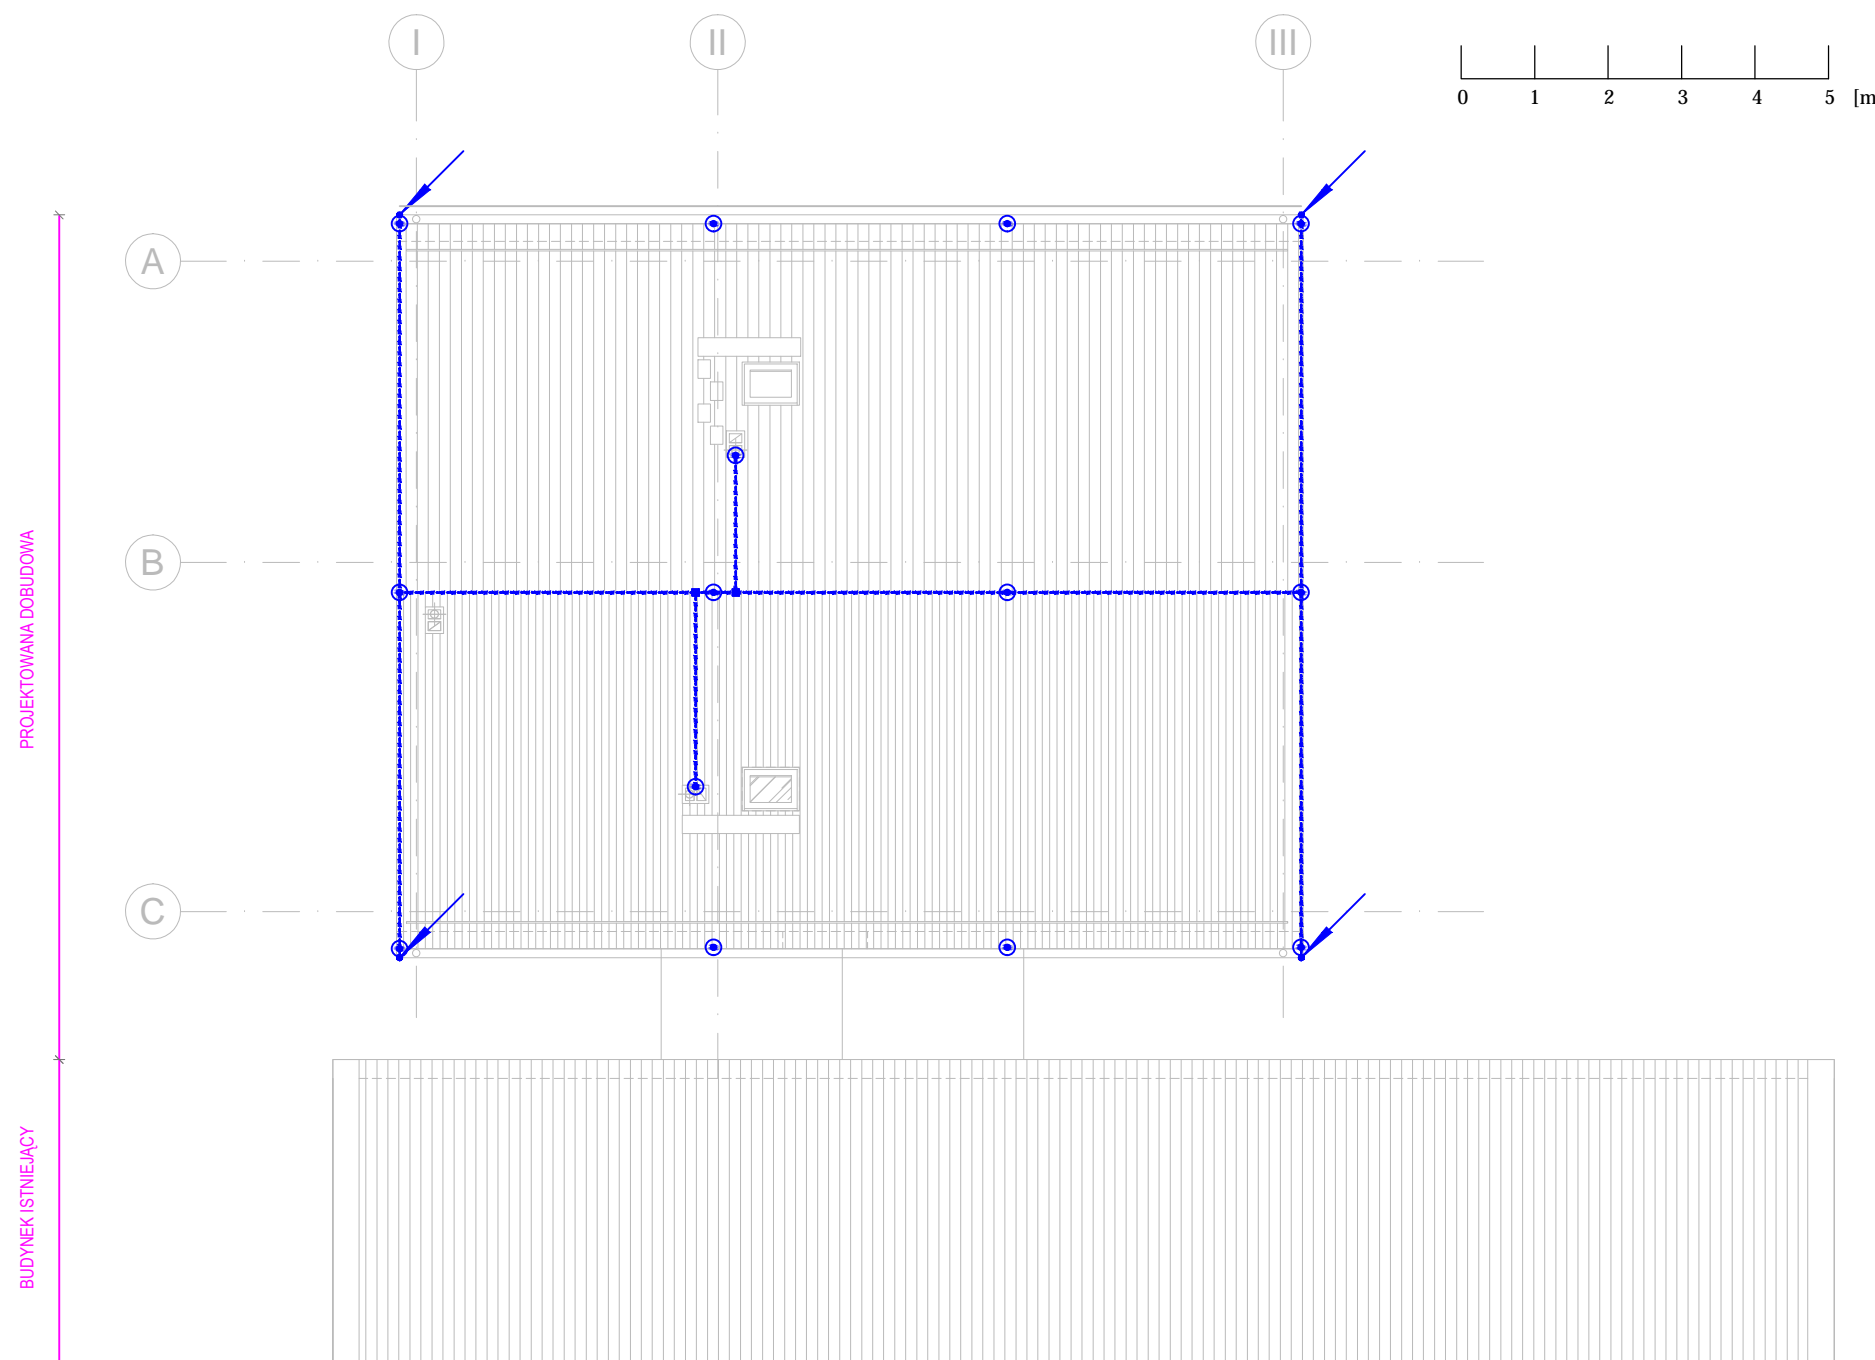

- UWAGI :**
- 1. Do instalacji piorunochronnej przyłączyć wszystkie metalowe elementy, rynny oraz obróbkę blacharską
  - 2. Jako przewody odprowadzające należy zastosować drut stalowy ocynkowany min. Ø 8mm, prowadzony w rurze izolacyjnej pogrążonej w warstwie izolacji termicznej ścian obiektu.  
Drut należy doprowadzić do złącza kontrolno pomiarowego.
  - 3. Wymagana rezystancja uziemienia odgromowego  $R_{uz} \leq 10\Omega$




PSZCZÓŁKI, ul.Ogrodowa 10 A  
tel. 58 682 94 38  
kom. 668 807 501  
e-mail : projekty.format@wp.pl

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA ODGROMOWA RZUT DACHU			
OBIEKT / ADRES: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OPIEKI SPOŁECZNEJ "CARITAS" KRZYWE KOŁO, działka budowlana 188/1			
INWESTOR: Urząd Gminy w Suchym Dębie ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb			
SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Mirosław Prociński		3879/Gd/89	
SPRAWDZIŁ: inż. Jerzy Golcz		ZGP-III-630/284/78	
OPRACOWAŁ: inż. Paweł Nowak			
OPRACOWAŁ: inż. Adam Ćwik			
STADIUM: PROJEKT WYKON.	SKALA: 1:100	E7	
BRANŻA: ELEKTRYKA	DATA: 09.2014		


PROJEKTOWANA DOBUDOWA

BUDYNEK ISTNIEJĄCY

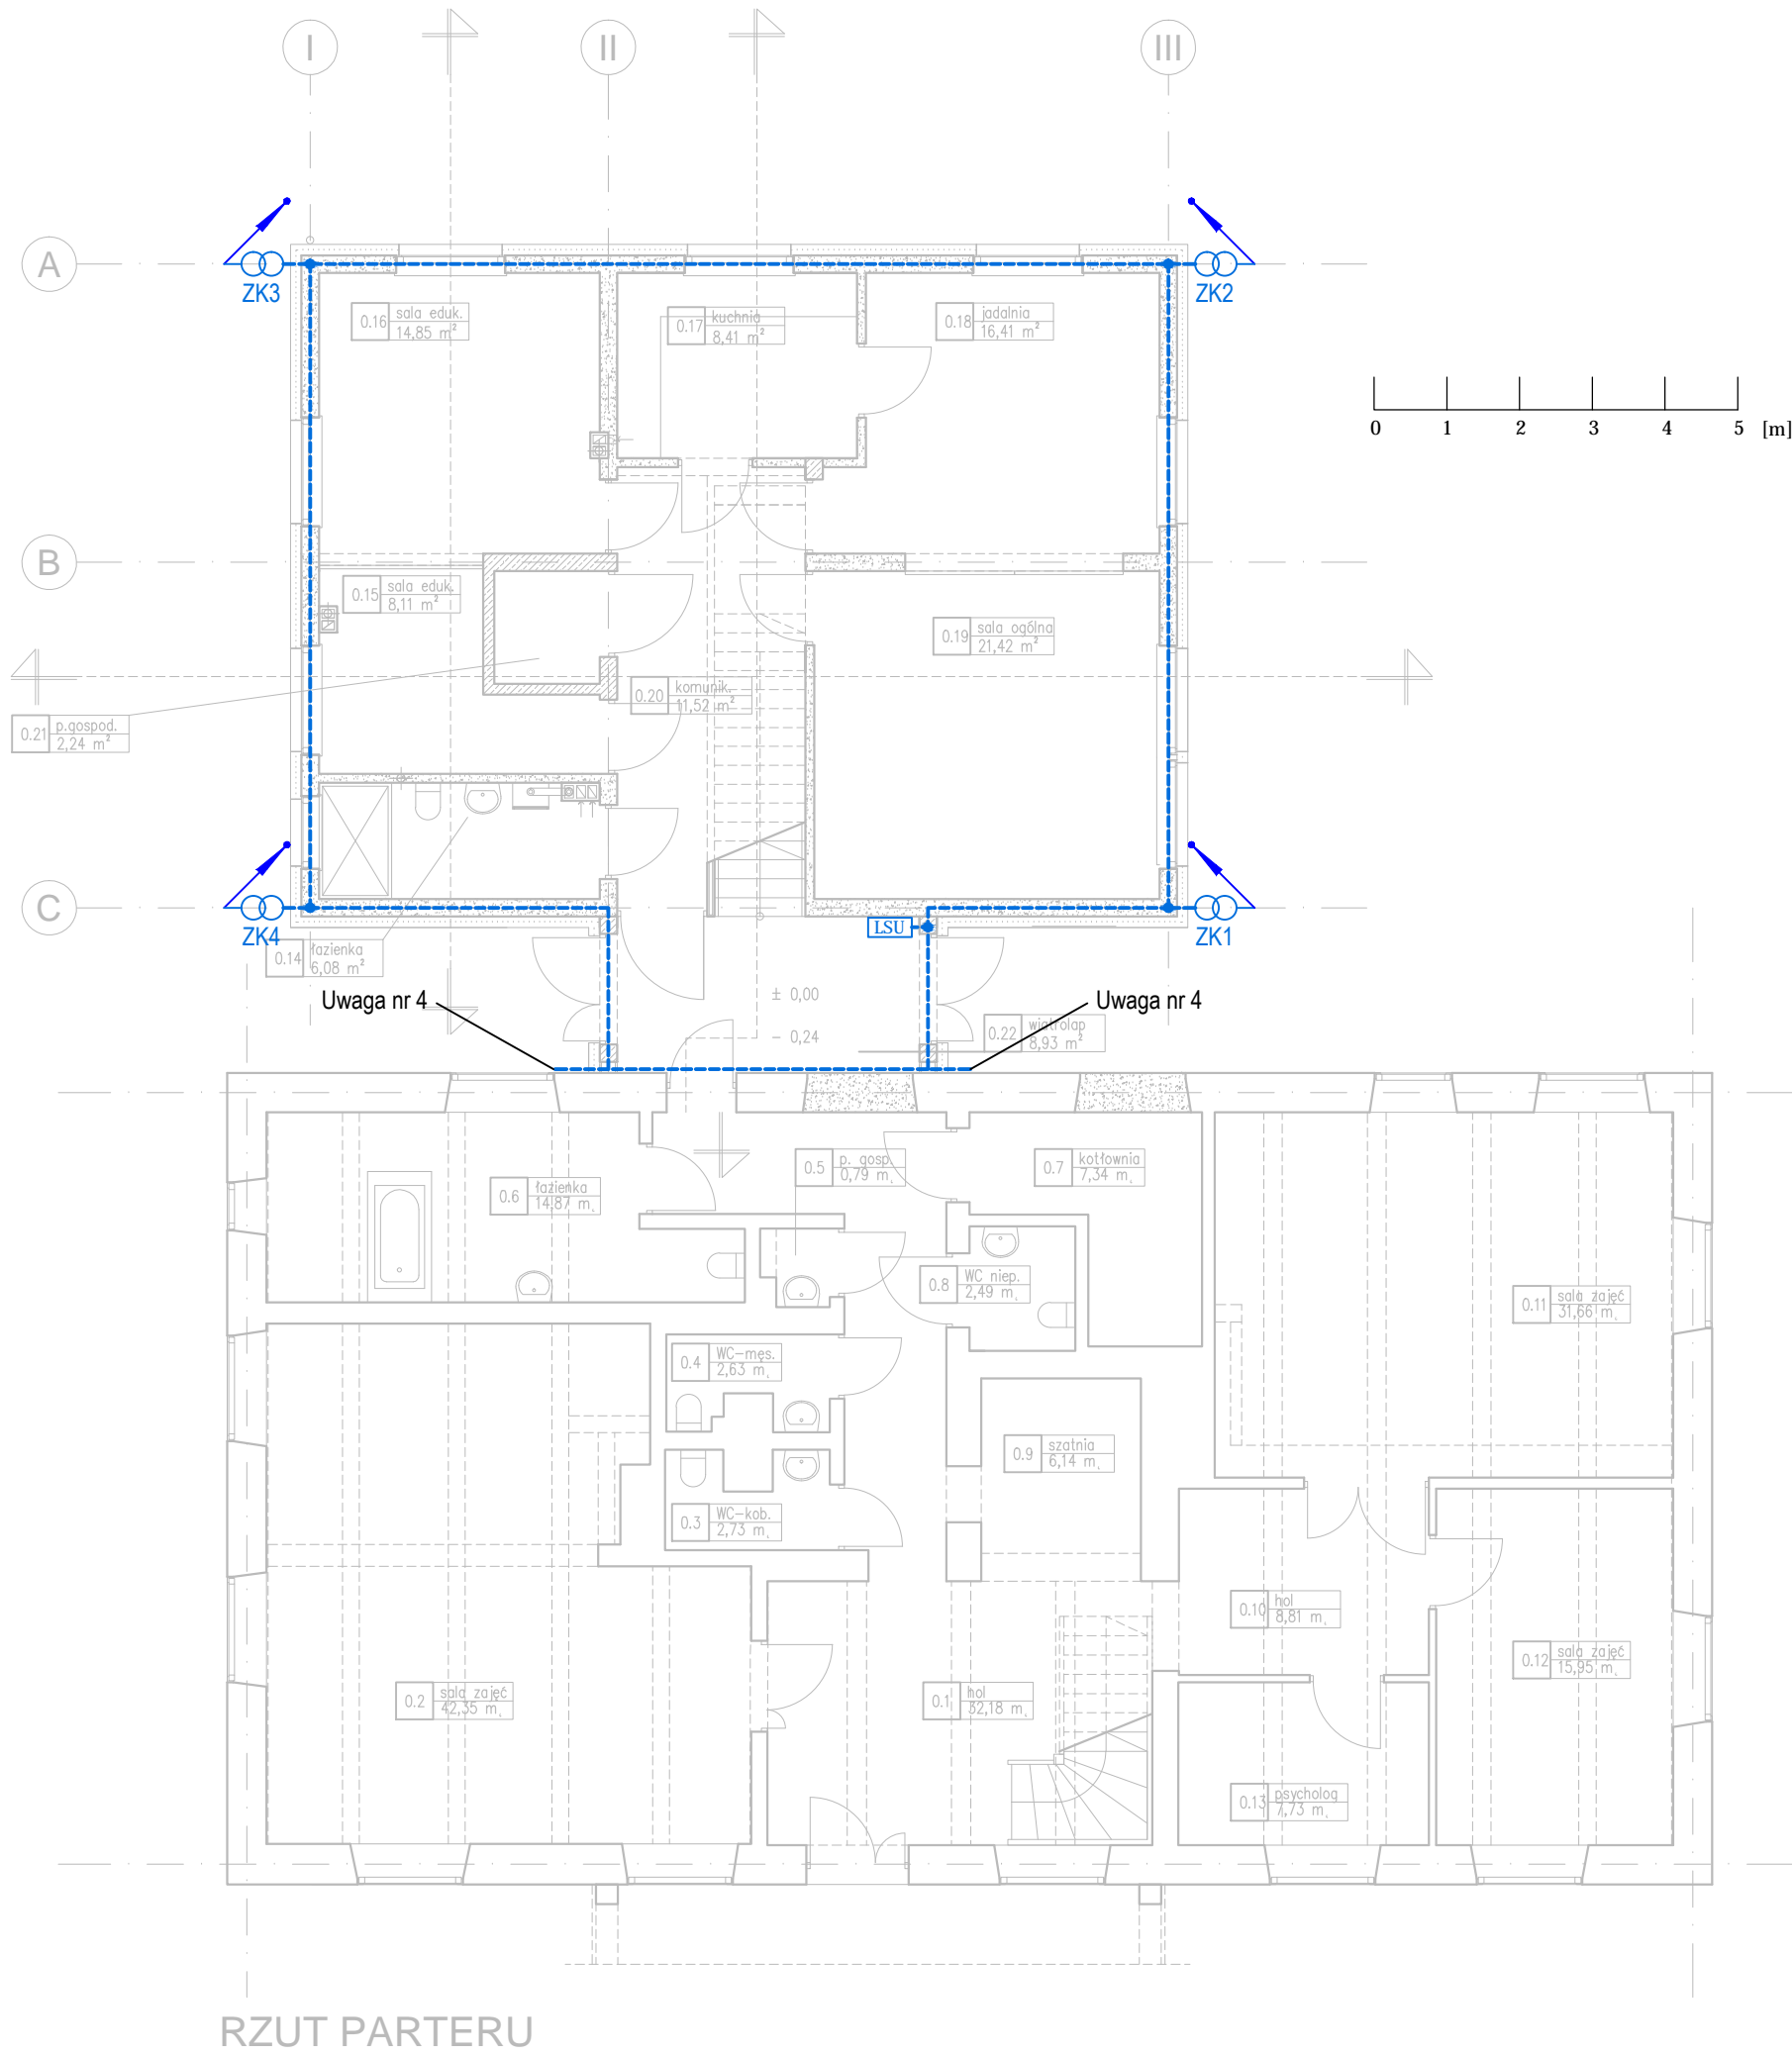

### UWAGI :







1. Punkty spawania oraz wyjścia z betonu zabezpieczyć farbą antykorozyjną.
2. Instalację uziemienia wykonać bednarką FeZn 30x4.
3. Rezystancja uziemienia nie powinna być większa niż 10Ω.  
W przypadku nie osiągnięcia tej wartości należy wykonać dodatkowe uziomy głębiny.
4. Łączyć się z istniejącym uziomem sąsiedniego budynku.
5. Połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z PN-EN 62305-3:2009.
6. Wszystkie elementy przewodzące wprowadzone do budynku należy połączyć z główną szyną uziemiającą możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia.



PSZCZÓŁKI, ul.Ogrodowa 10 A  
tel. 58 682 94 38  
kom. 668 807 501  
e-mail : projekty.format@wp.pl

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA UZIEMIENIA RZUT PRZYZIEMIA			
OBIEKT / ADRES: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OPIEKI SPOŁECZNEJ "CARITAS" KRZYWE KOŁO, działka budowlana 188/1			
INWESTOR: Urząd Gminy w Suchym Dębnie ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb			
SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Mirosław Prociński	3879/Gd/89		
SPRAWDZIŁ: inż. Jerzy Golcz	ZGP-III-630/284/78		
OPRACOWAŁ: inż. Paweł Nowak			
OPRACOWAŁ: inż. Adam Ćwik			
STADIUM: PROJEKT WYKON.	SKALA: 1:100	NR RYS.: <b>E8</b>	
BRANŻA: ELEKTRYKA	DATA: 09.2014		



Zestawienie danych z projektu		
Blok	Nazwa	Suma
	Elektrozaczep domofonu 12V, 0,3A	1 szt.
	Gniazdo RJ45 kat. 6	26 szt.
	Kamera wewnętrzna analogowa kolor	6 szt.
	Monitor CCTV	1 szt.
	Szafa teleinformatyczna	1 szt.
	Wypust instalacji domofonu YTDY 8x0,5	2 szt.




PSZCZÓŁKI, ul.Ogrodowa 10 A  
tel. 58 682 94 38  
kom. 668 807 501  
e-mail : projekty.format@wp.pl

<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b> <b>INSTALACJE NISKOPRĄDOWE</b> <b>LEGENDA</b>			
<b>OBIEKT / ADRES:</b> ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OPIEKI SPOŁECZNEJ "CARITAS" KRZYWE KOŁO, działka budowlana 188/1			
<b>INWESTOR:</b> Urząd Gminy w Suchym Dębnie ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb			
<b>SPECJALNOŚĆ</b>	<b>IMIĘ I NAZWISKO</b>	<b>NR UPRAWNIENI</b>	<b>PODPIS</b>
<b>PROJEKTOWAŁ:</b> mgr inż. Mirosław Prociński		3879/Gd/89	
<b>SPRAWDZIŁ:</b> inż. Jerzy Golcz		ZGP-III-630/284/78	
<b>OPRACOWAŁ:</b> inż. Paweł Nowak			
<b>OPRACOWAŁ:</b> inż. Adam Ćwik			
<b>STADIUM:</b> PROJEKT WYKON.		<b>SKALA:</b> -:---	<b>NR RYS.:</b> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">T1</div>
<b>BRANŻA:</b> TELETECHNIKA		<b>DATA:</b> 09.2014	

PROJEKTOWANA DOBUDOWA


BUDYNEK ISTNIEJĄCY

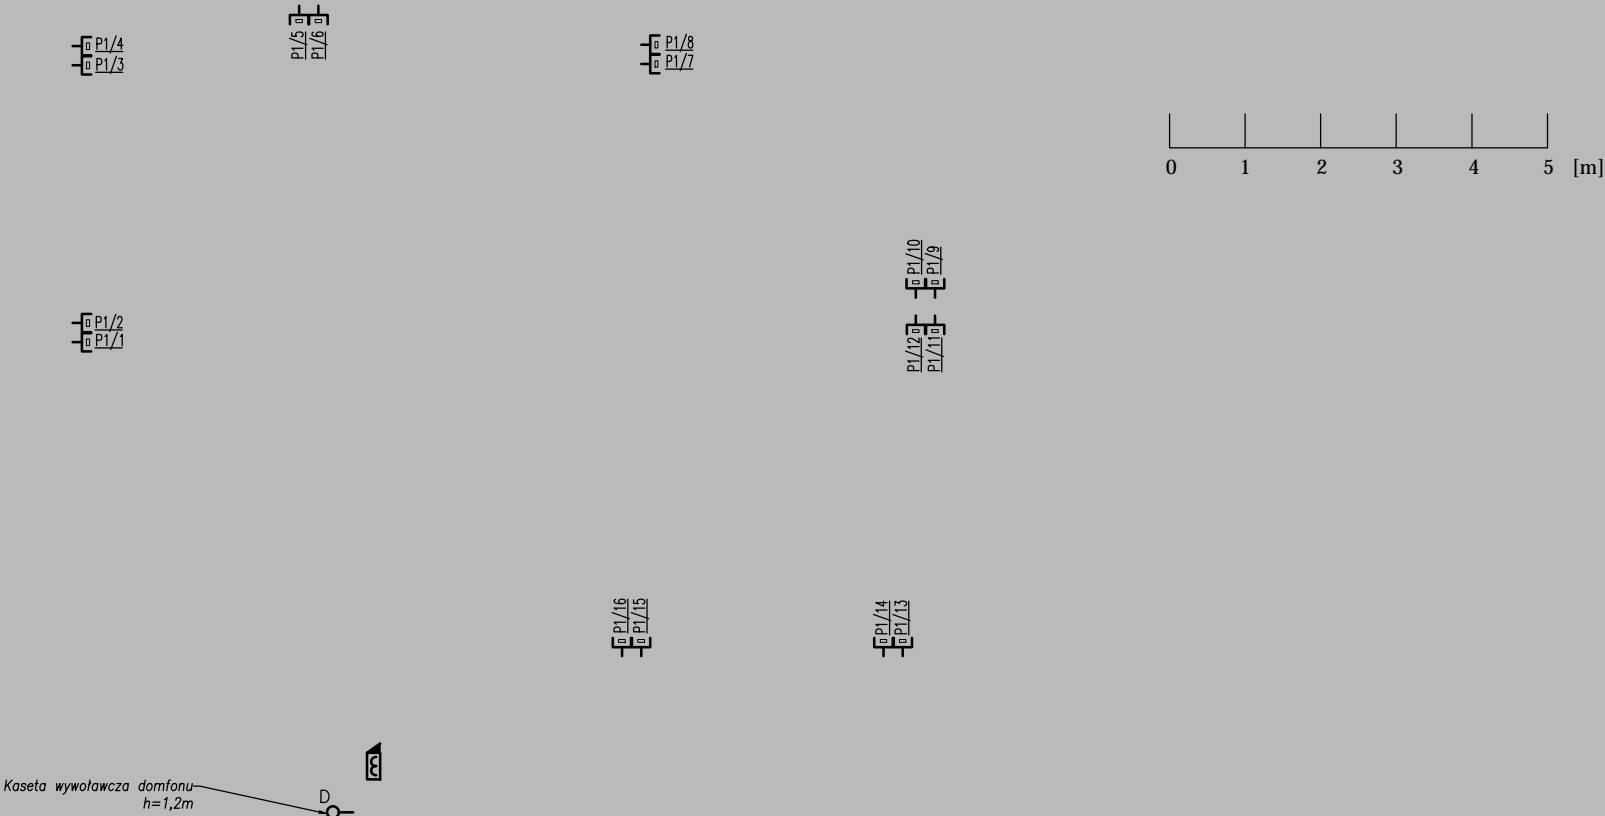

PSZCZÓŁKI, ul.Ogrodowa 10 A  
tel. 58 682 94 38  
kom. 668 807 501  
e-mail : projekty.format@wp.pl

PROJEKT WYKONAWCZY			
INSTALACJE NISKOPRĄDOWE			
RZUT PRZYZIEMIA - INSTLACJA LAN			
OBIEKT / ADRES: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OPIEKI SPOŁECZNEJ "CARITAS"			
KRZYWE KOŁO, działka budowlana 188/1			
INWESTOR:			
Urząd Gminy w Suchym Dębie			
ul. Gdańska 17			
83-022 Suchy Dąb			
SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Mirosław Prociński	3879/Gd/89	
SPRAWDZIŁ:	inż. Jerzy Golcz	ZGP-III-630/284/78	
OPRACOWAŁ:	inż. Paweł Nowak		
OPRACOWAŁ:	inż. Adam Ćwik		

STADIUM:	SKALA:	NR RYS.: <div>T2</div>
PROJEKT WYKON.	1:100	
BRANŻA:	DATA:	
TELETECHNIKA	09.2014	




<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b> <b>INSTALACJE NISKOPRĄDOWE</b> <b>RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA CCTV</b>		
<b>OBIEKT / ADRES:</b> ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OPIEKI SPOŁECZNEJ "CARITAS" KRZYWE KOŁO, działka budowlana 188/1		
<b>INWESTOR:</b> Urząd Gminy w Suchym Dębie ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb		
<b>SPECJALNOŚĆ</b>	<b>IMIĘ I NAZWISKO</b>	<b>NR UPRAWNIENI</b>
<b>PROJEKTOWAŁ:</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>mgr inż. Miroslaw Prociński</span> <span>3879/Gd/89</span> </div>		
<b>SPRAWDZIŁ:</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>inż. Jerzy Golcz</span> <span>ZGP-III-630/284/78</span> </div>		
<b>OPRACOWAŁ:</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>inż. Pawel Nowak</span> </div>		
<b>OPRACOWAŁ:</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>inż. Adam Ćwik</span> </div>		

<b>STADIUM:</b> PROJEKT WYKON.	<b>SKALA:</b> 1:100	<b>NR RYS.:  T3</b>
<b>BRANŻA:</b> TELETECHNIKA	<b>DATA:</b> 09.2014	

PROJEKTOWANA DOBUDOWA

BUDYNEK ISTNIEJĄCY

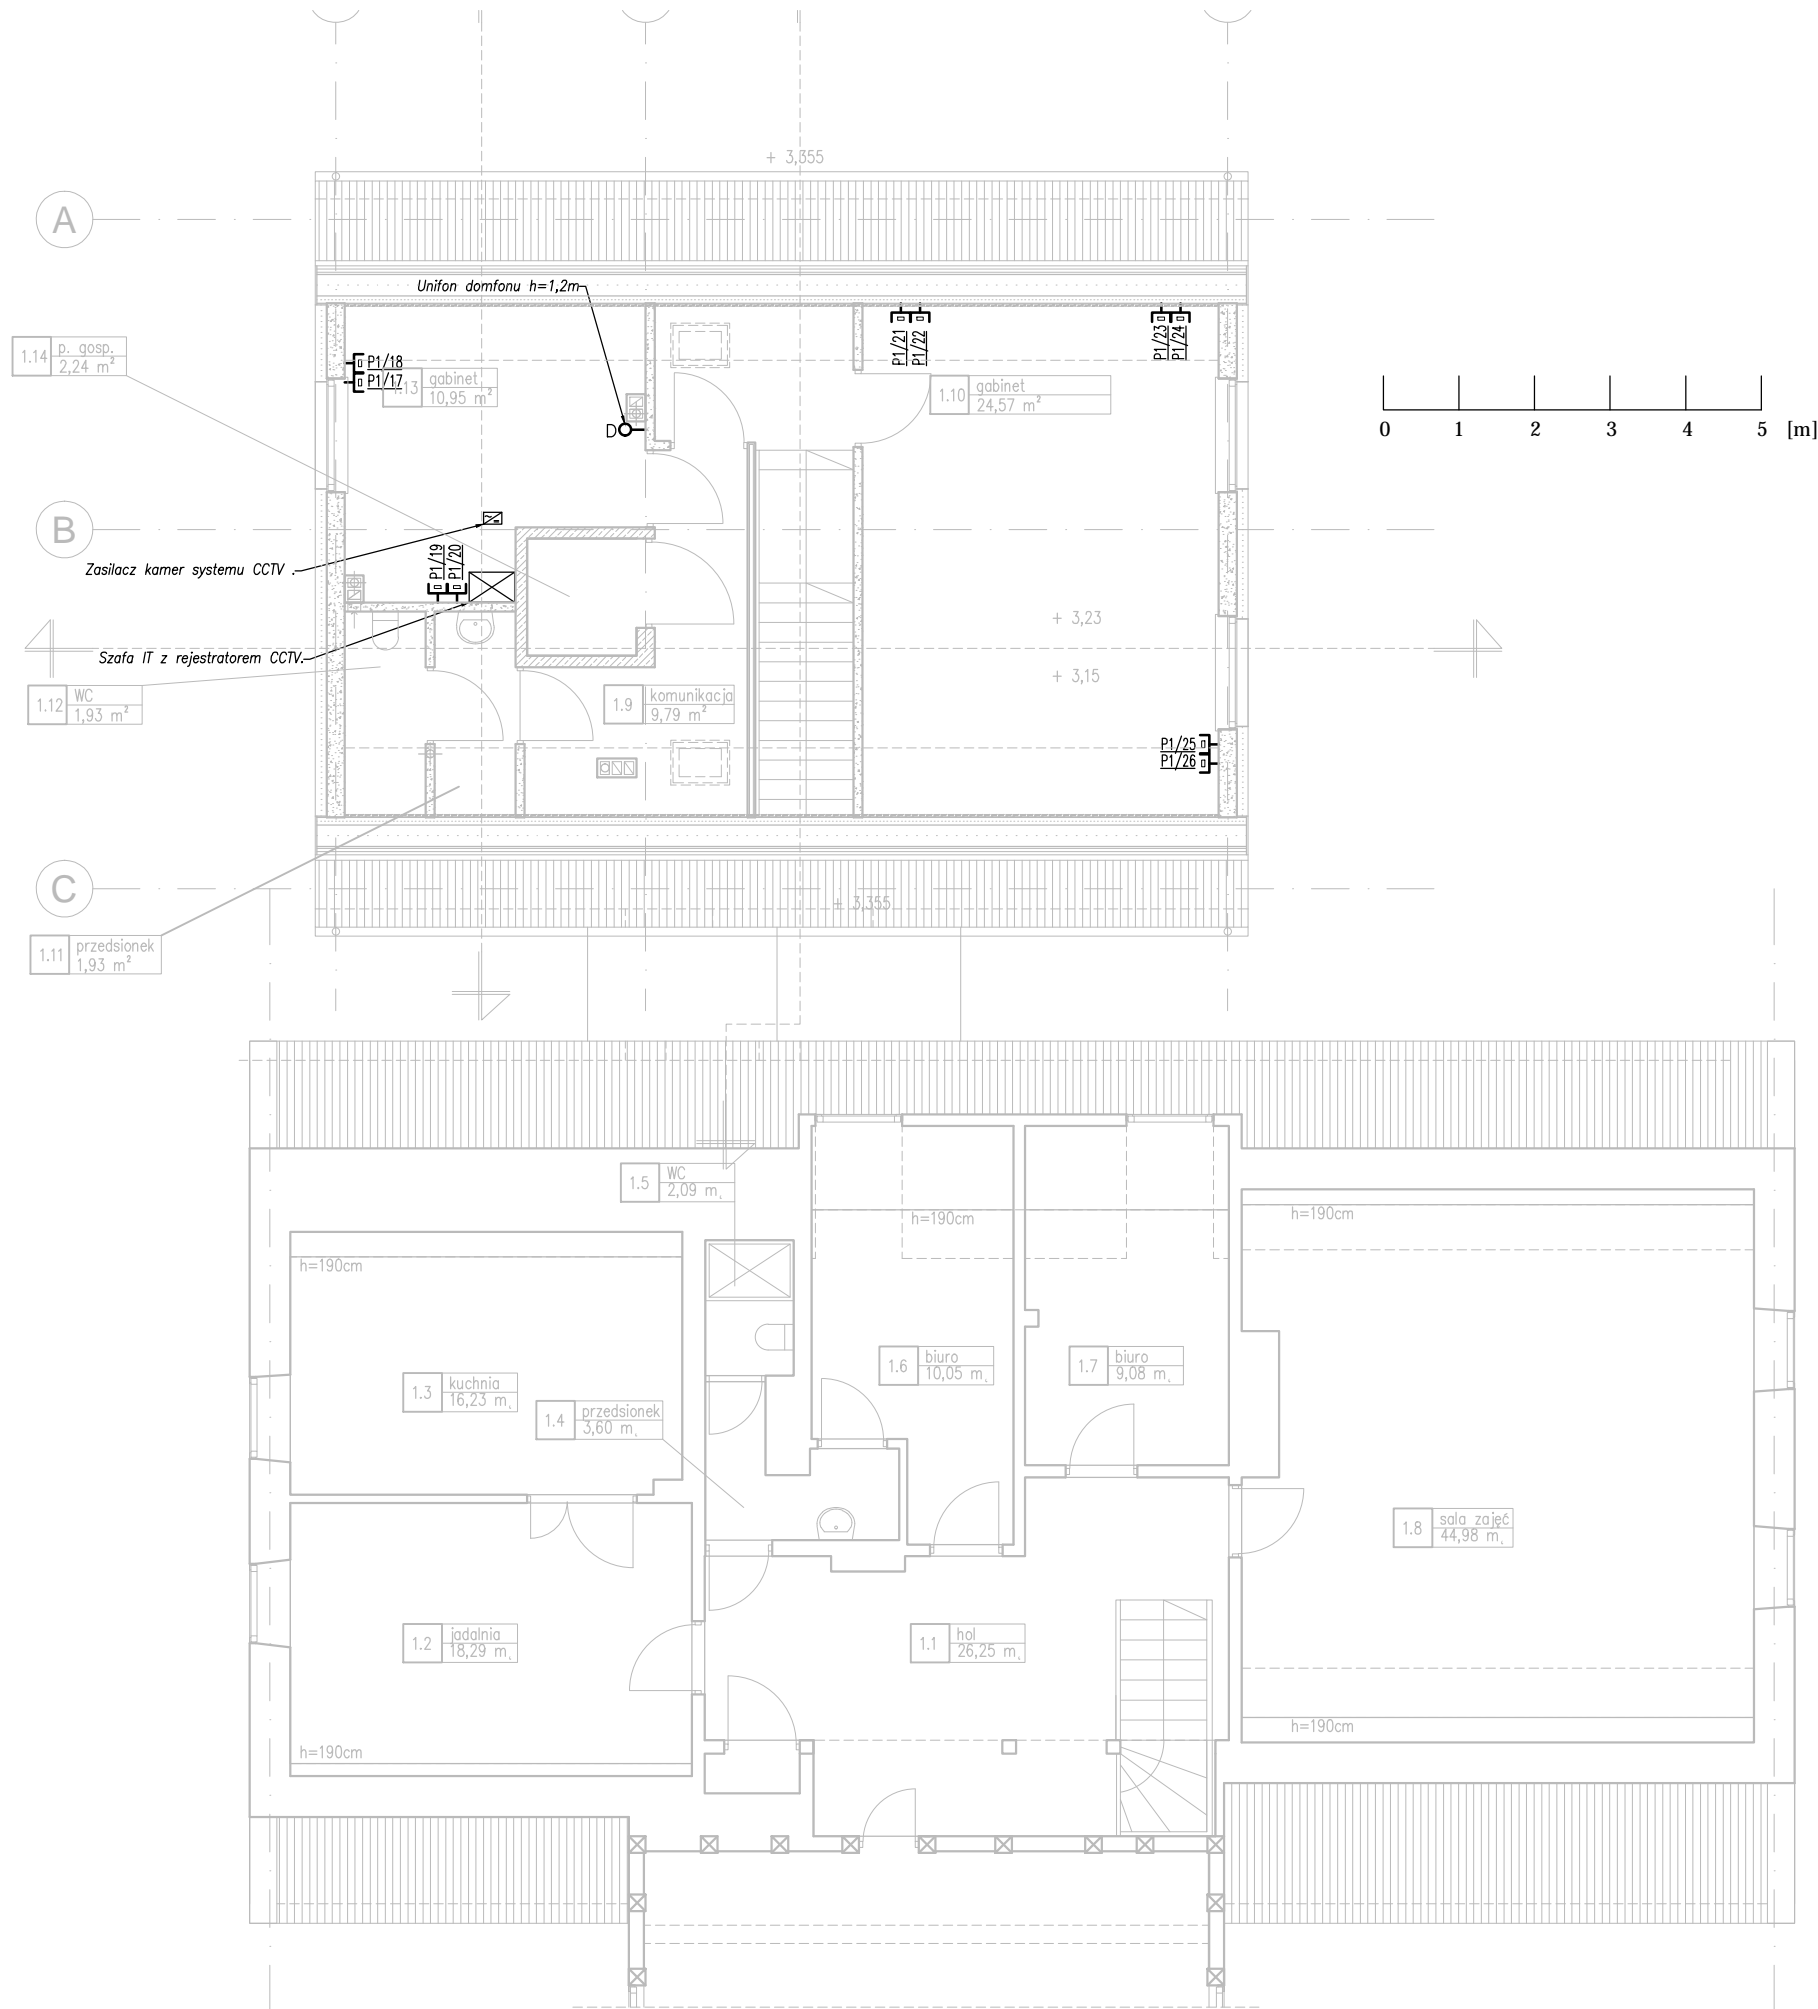

RZUT PODDASZA




PSZCZÓŁKI, ul.Ogrodowa 10 A  
tel. 58 682 94 38  
kom. 668 807 501  
e-mail : projekty.format@wp.pl

PROJEKT WYKONAWCZY			
INSTALACJE NISKOPRĄDOWE			
RZUT PODDASZA - INSTALACJA LAN			
OBIEKT / ADRES: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OPIEKI SPOŁECZNEJ "CARITAS" KRZYWE KOŁO, działka budowlana 188/1			
INWESTOR: Urząd Gminy w Suchym Dębie ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb			
SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Mirosław Prociński	3879/Gd/89	
SPRAWDZIŁ:	inż. Jerzy Golcz	ZGP-III-630/284/78	
OPRACOWAŁ:	inż. Paweł Nowak		
OPRACOWAŁ:	inż. Adam Ćwik		
STADIUM:	SKALA:	NR RYS.:	
PROJEKT WYKON.	1:100	T4	
BRANŻA:	DATA:		
TELETECHNIKA	09.2014		

PROJEKTOWANA DOBUDOWA

BUDYNEK ISTNIEJĄCY

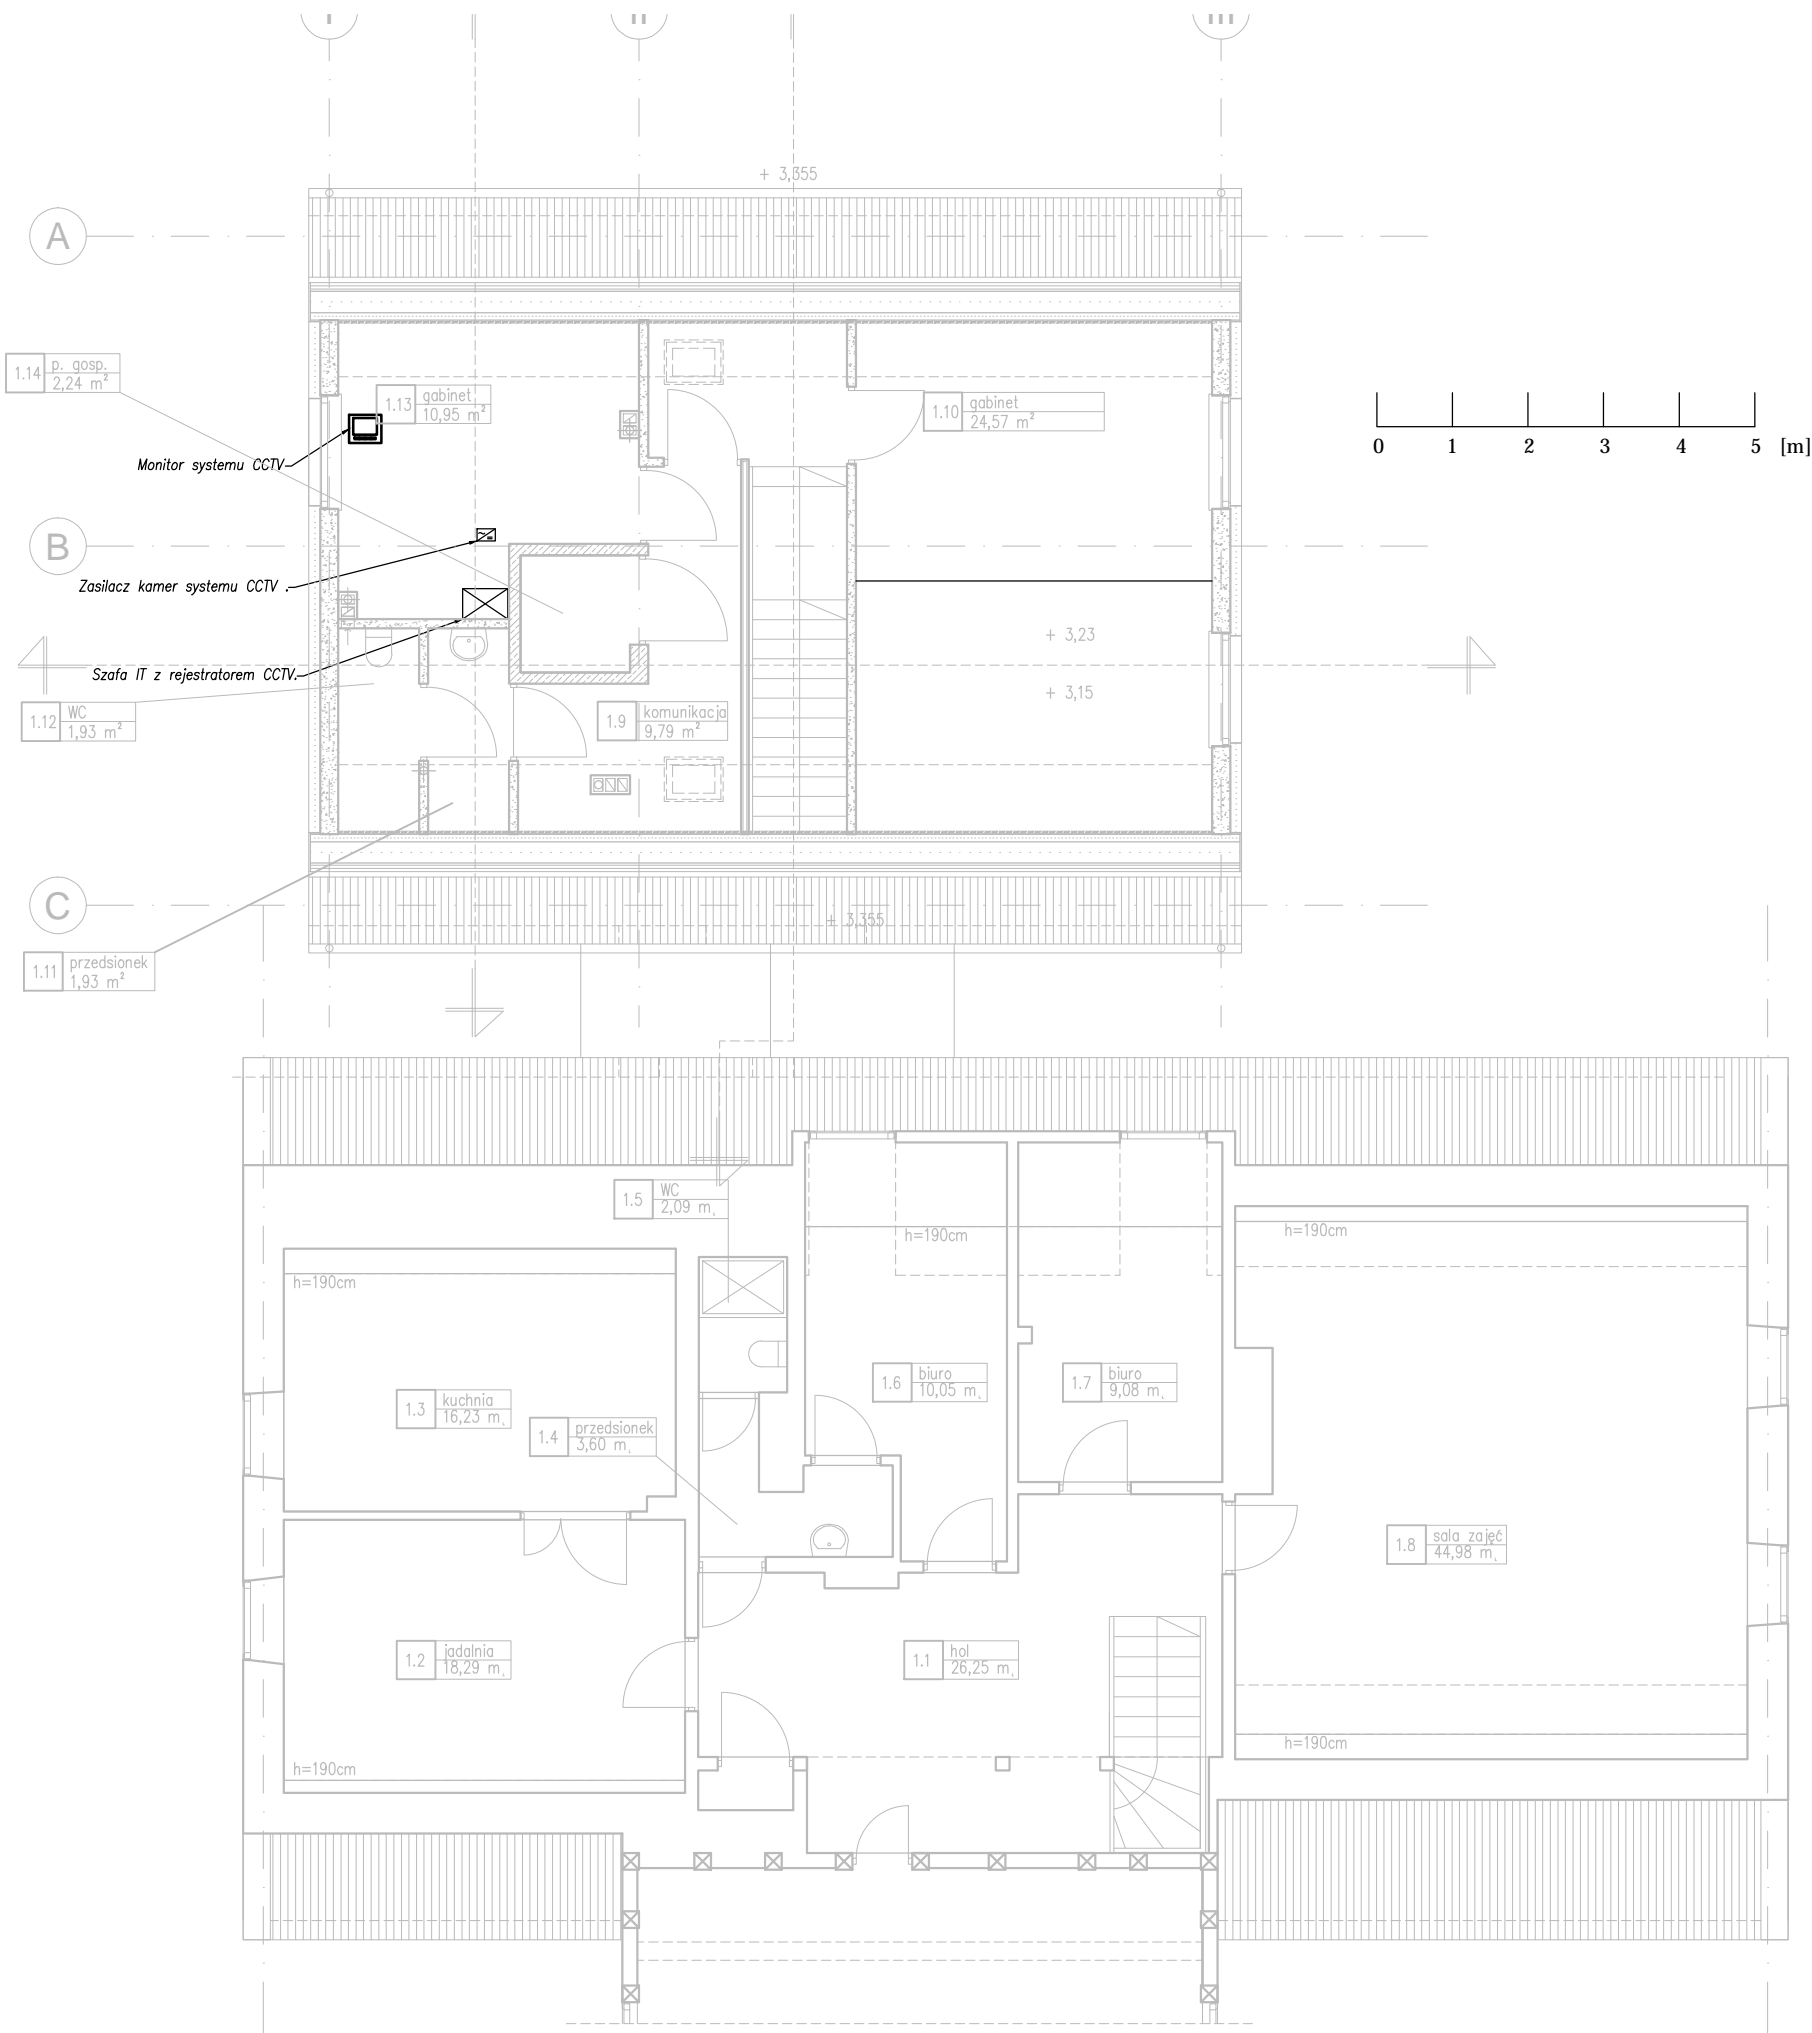


RZUT PODDASZA



PSZCZÓŁKI, ul.Ogrodowa 10 A  
tel. 58 682 94 38  
kom. 668 807 501  
e-mail : projekty.format@wp.pl

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE RZUT PODDASZA - INSTLACJA CCTV			
OBIEKT / ADRES: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OPIEKI SPOŁECZNEJ "CARITAS" KRZYWE KOŁO, działka budowlana 188/1			
INWESTOR: Urząd Gminy w Suchym Dębie ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb			
SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Mirosław Prociński	3879/Gd/89	
SPRAWDZIŁ:	inż. Jerzy Golcz	ZGP-III-630/284/78	
OPRACOWAŁ:	inż. Paweł Nowak		
OPRACOWAŁ:	inż. Adam Ćwik		
STADIUM: PROJEKT WYKON.	SKALA: 1:100	NR RYS.: <b>T5</b>	
BRANŻA: TELETECHNIKA	DATA: 09.2014		

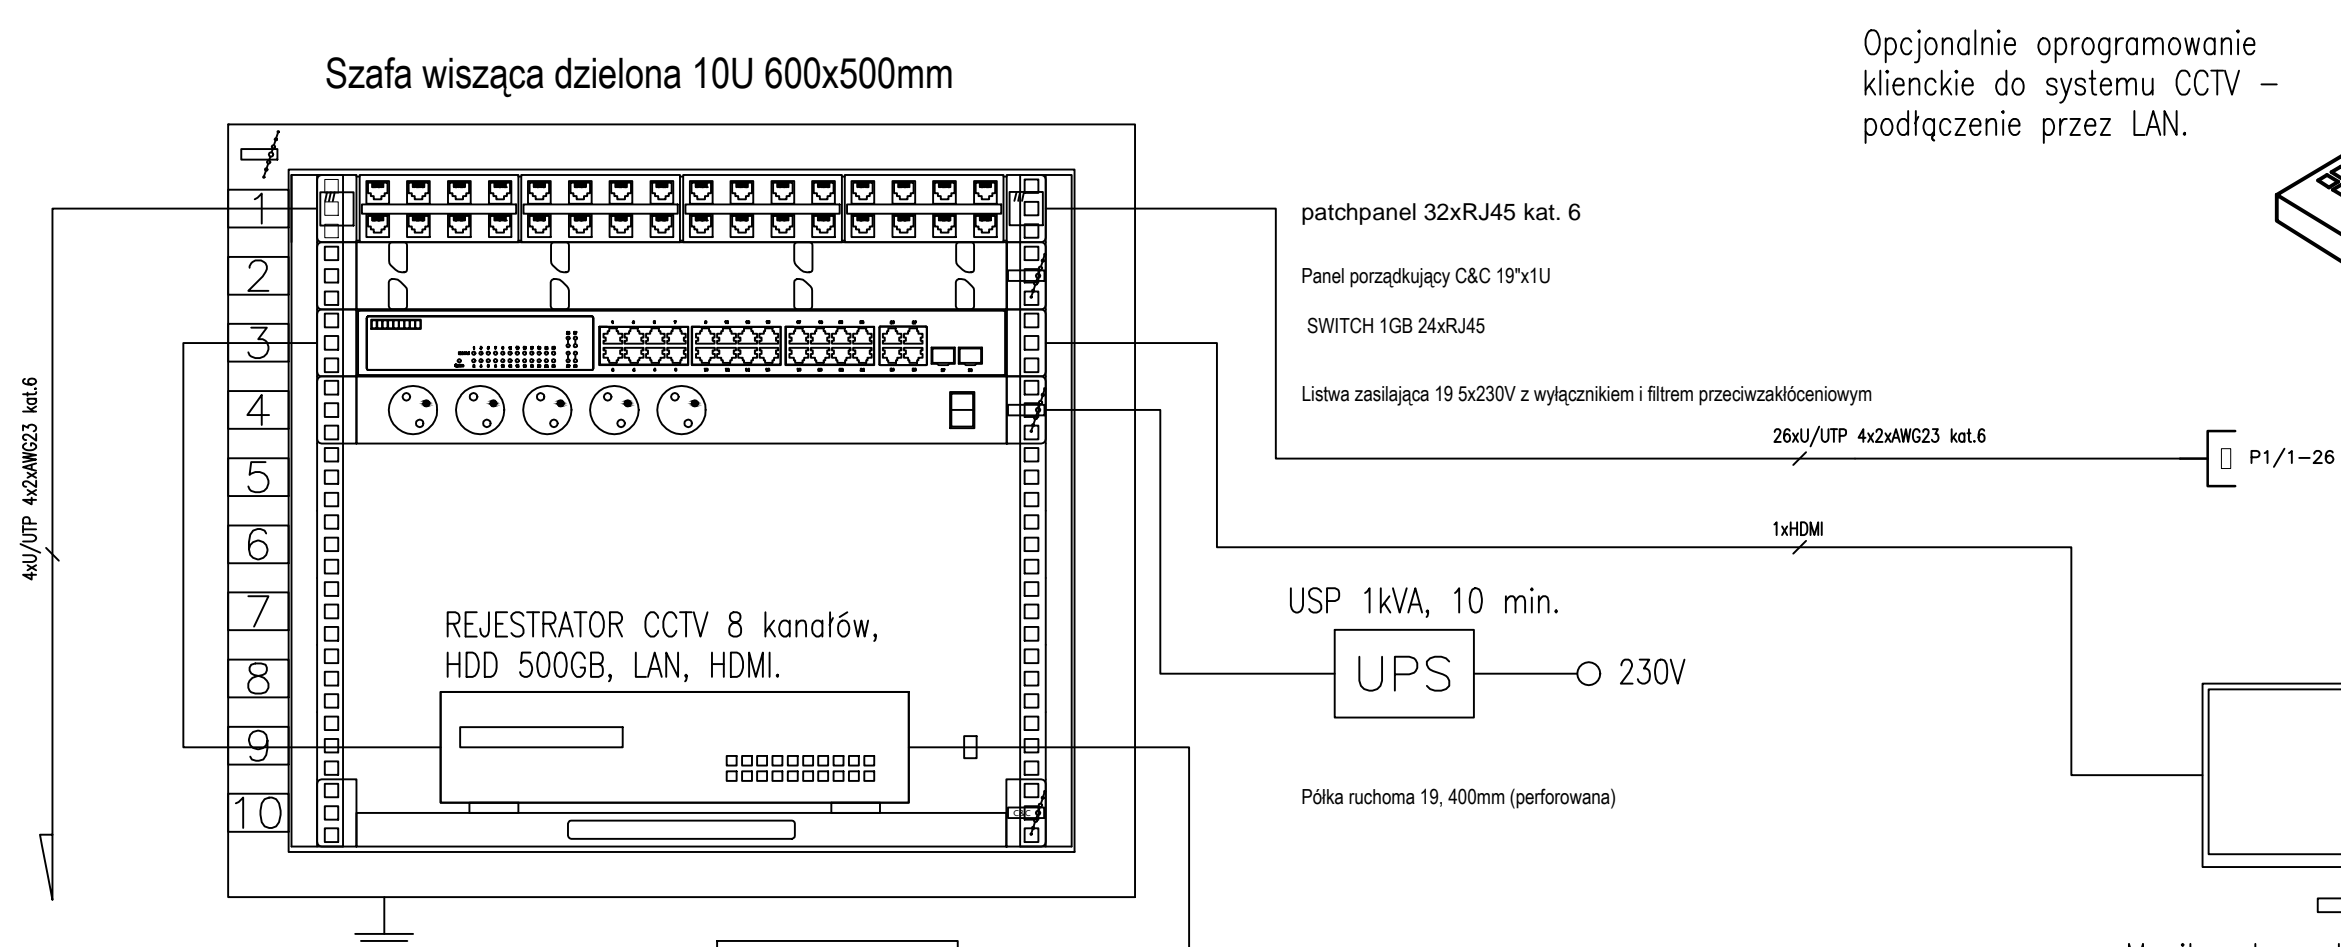

K1 1xU/UTP kat.6

K2 1xU/UTP kat.6

K3 1xU/UTP kat.6

K4 1xU/UTP kat.6

K5 1xU/UTP kat.6

K6 1xU/UTP kat.6

Monitor do podglądu CCTV – 26”,  
HDMI, Full HD.




PSZCZÓŁKI, ul.Ogrodowa 10 A  
tel. 58 682 94 38  
kom. 668 807 501  
e-mail : projekty.format@wp.pl

PROJEKT WYKONAWCZY		
INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SCHEMAT STRUKTURALNY LAN I CCTV		
OBIEKT / ADRES: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OPIEKI SPOŁECZNEJ "CARITAS" KRZYWE KOŁO, działka budowlana 188/1		
INWESTOR: Urząd Gminy w Suchym Dębie ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb		
SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ
PROJEKTOWAŁ:  mgr inż. Miroslaw Prociński		3879/Gd/89
SPRAWDZIŁ:  inż. Jerzy Golcz		ZGP-III-630/284/78
OPRACOWAŁ:  inż. Paweł Nowak		
OPRACOWAŁ:  inż. Adam Ćwik		
STADIUM: PROJEKT WYKON.	SKALA: -:---	NR RYS.:  T6
BRANŻA: TELETECHNIKA	DATA: 09.2014	

T6



Unifon (montaż w gabinecie 1p)




YTDY 8x0,5

Zasilacz domofonu  
(montaż w TE/2)

YTDY 8x0,5

Panel wywoławczy

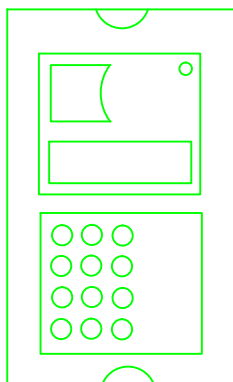

OMY 2x0,75



Elektrozaczep



PSZCZÓŁKI, ul.Ogrodowa 10 A  
tel. 58 682 94 38  
kom. 668 807 501  
e-mail : projekty.format@wp.pl

PROJEKT WYKONAWCZY  
**INSTALACJE NISKOPRĄDOWE  
SCHEMAT STRUKTURALNY DOMOFONU**

OBIEKT / ADRES: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OPIEKI  
SPOŁECZNEJ "CARITAS"  
KRZYWE KOŁO, działka budowlana 188/1

INWESTOR:  
Urząd Gminy w Suchym Dębnie  
ul. Gdańska 17  
83-022 Suchy Dąb

SPECJALNOŚĆ	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Mirosław Prociński	3879/Gd/89	
SPRAWDZIŁ:	inż. Jerzy Golcz	ZGP-III-630/284/78	
OPRACOWAŁ:	inż. Paweł Nowak		
OPRACOWAŁ:	inż. Adam Ćwik		

STADIUM: PROJEKT WYKON.	SKALA: -:---	NR RYS.: <b>T7</b>
BRANŻA: TELETECHNIKA	DATA: 09.2014	